




記号	来	歴	年月日	記入
----	---	---	-----	----

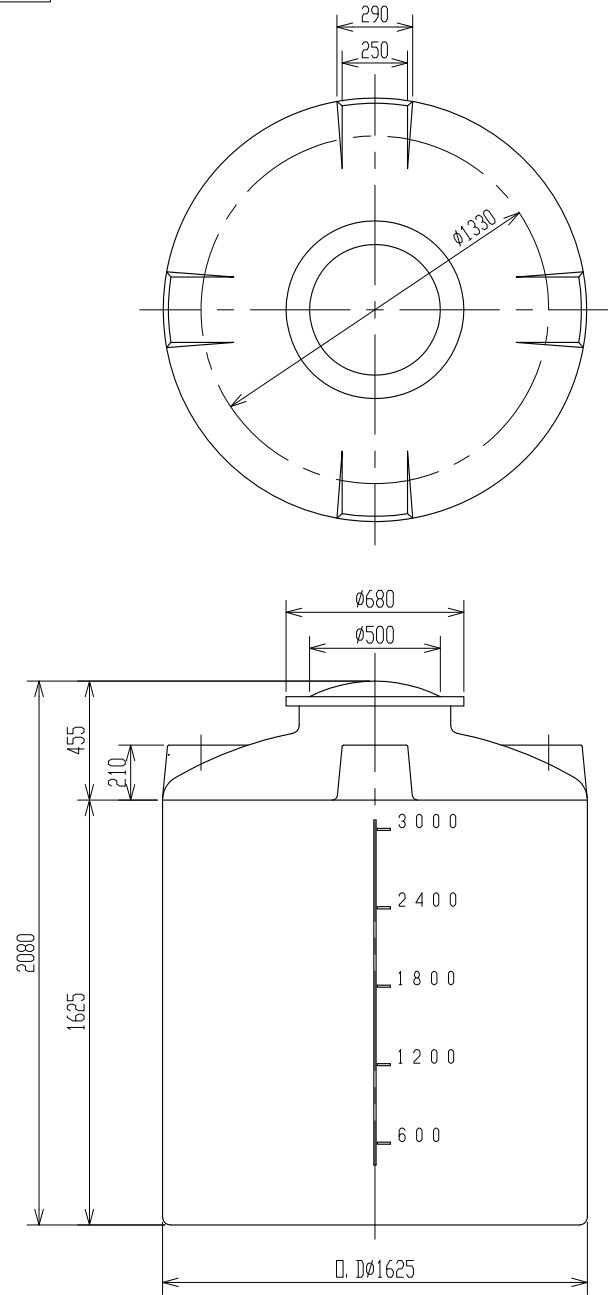

注記 1. タンク寸法公差ハ±1.5%トスル。

品番	名称	サイズ	材質	個数	備考
納入先					
設計	製図	検図	承認	名	UL-3000
荒木	荒木				
年月日	H 9. 7. 17	尺度	1/20	称	製品図
ス イ コ - 株 式 会 社				図番	3 4 2 6 8 9 - 0 7△

記 号	来	歴	年 月 日	記 入
-----	---	---	-------	-----

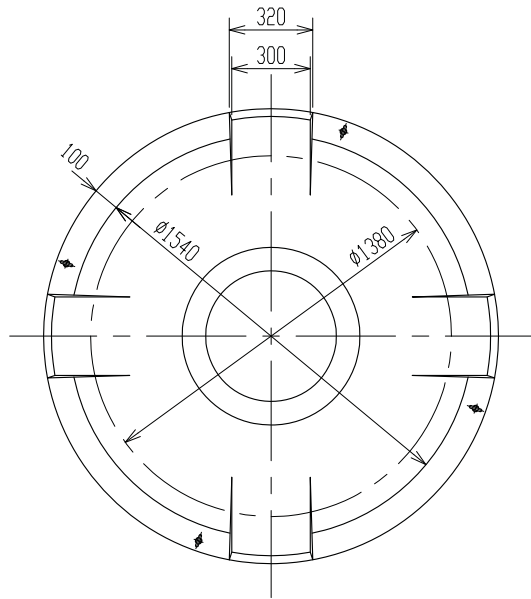
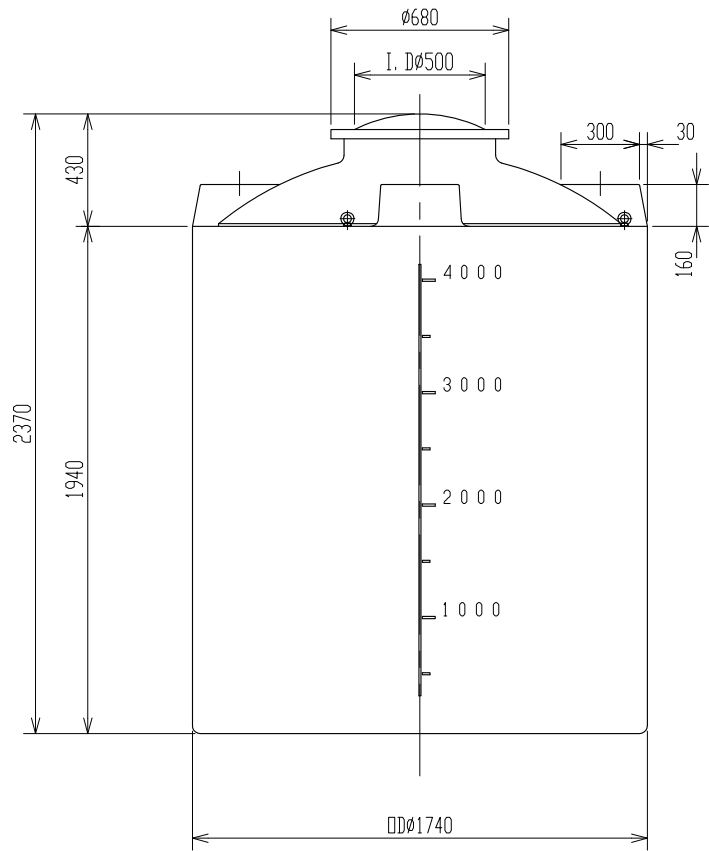


2. タンク吊上ゲハ、アイボルト 4箇所 60 度以上ツリデ吊上ゲテ下サイ。
 注記 1. タンク寸法公差ハ±1.5%トスル。

品 番		名 称		サイ ズ		材 質		個 数		箇 要	
納 入 先											
設 計		製 図		検 図		承 認		名 称 U L - 4 0 0 0 製 品 図			
荒 木		荒 木									
年 月 日		H 9 . 7 . 1 7		尺 寸		1 / 2 0		図 番 3 4 2 6 9 0 - 0 7 △			
ス イ コ - 株 式 会 社											



記 号	来	歴	年 月 日	記 入
-----	---	---	-------	-----

注 記 1. タンク吊上ゲハ、アイボルト4箇所60度以上ツリデ吊上ゲテ下サイ。

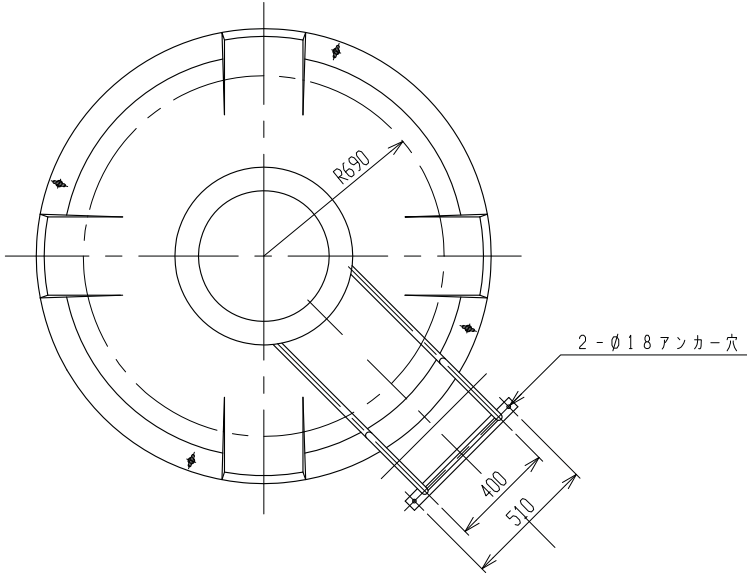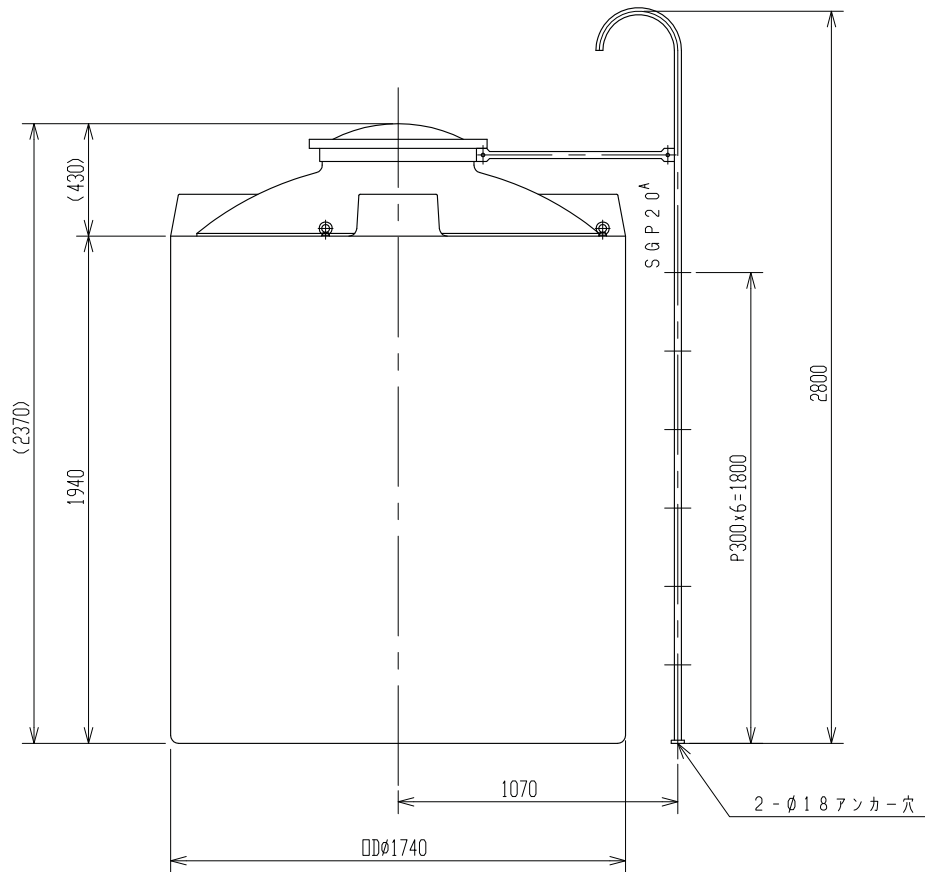


品 番	名 称	サイズ	材 質	個 数	備 考
納 入 先					
設 計	製 図	検 図	承 認	名 称	
—	小 倉				
年 月 日	H21.2.9	尺 寸	1 / 20	UL - 4000	
ス イ コ - 株 式 会 社				図 番	AU040-S02△

記号	来	歴	年月日	記入
----	---	---	-----	----

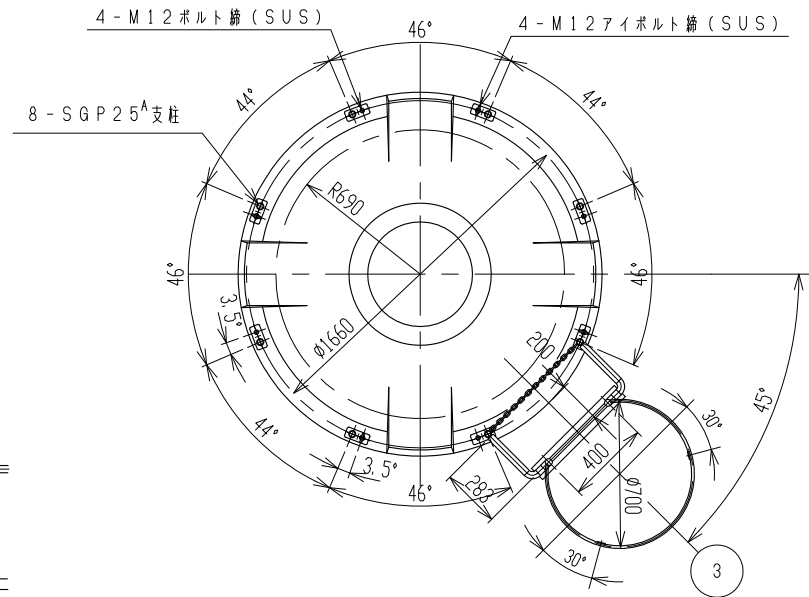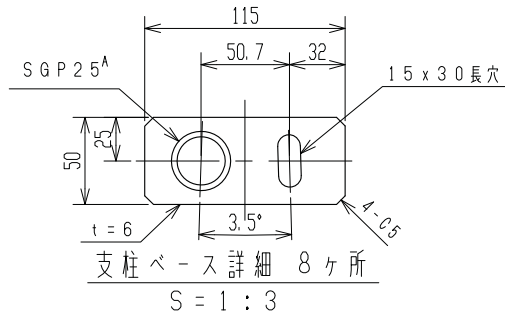



3. タンク吊上げはアイボルト4箇所60度以上づりで吊上げて下さい。
 2. 安全柵手摺及び梯子の塗装色は、マンセル値2.5Y8/14とする。
 注記 1. タンク寸法公差は±1.5%とする。

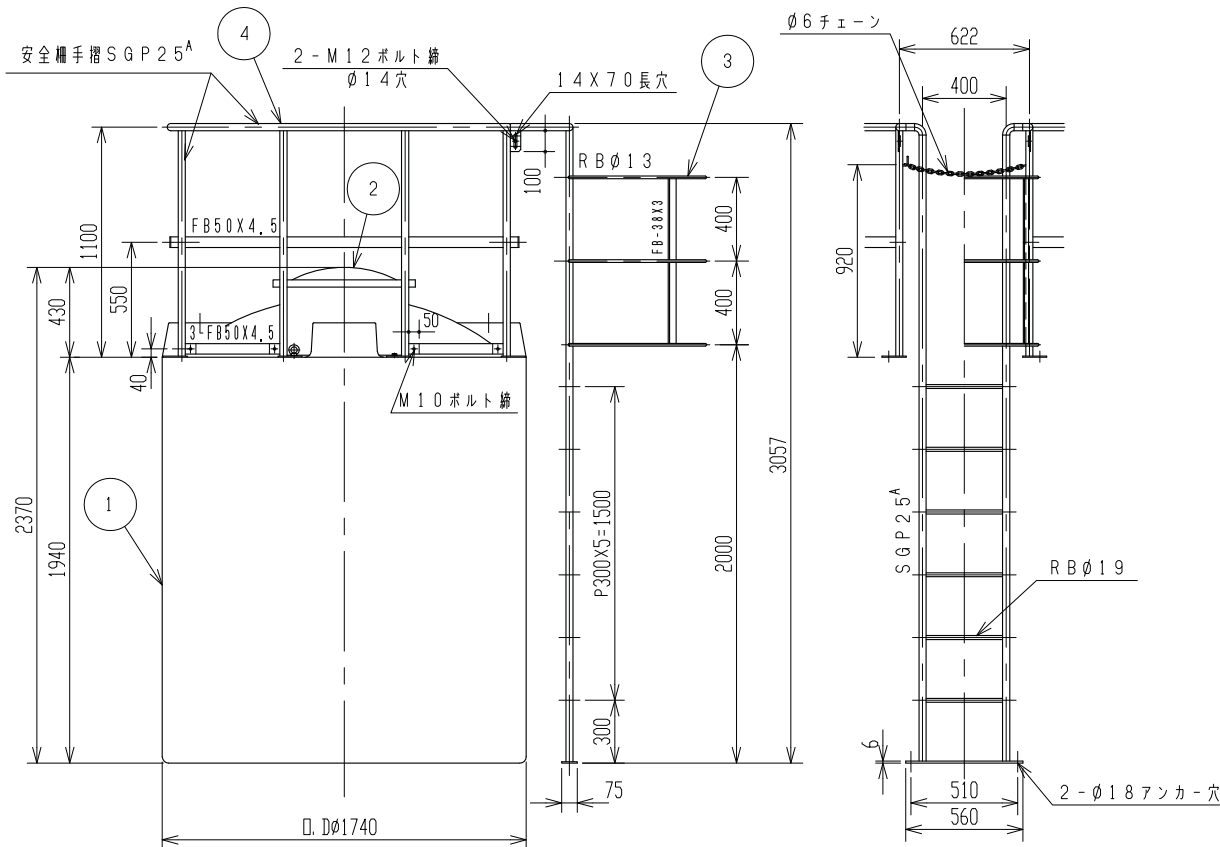

4	安全柵手摺	25 ^A	SGP	1	FB50x4.5 (SS400)
3	梯子 (プロテクター付)	25 ^A	SGP	1	RB Ø19 (SS400)
2	マンホール	Ø500	PE	1	ネジ込式
1	タンク	4M ³	PE	1	(黒) t=11
品番	名	サイズ	材質	個数	備 要

納入先					
設計	製図	検図	承認	名	
小倉				UL-4000	
年月日	H19.1.20	尺度	1/25	称	安全柵手摺 梯子付製品図 (標準図)
スイコー株式会社				図番	AU040-S06△

記 号	来	歴	年 月 日	記 入
-----	---	---	-------	-----

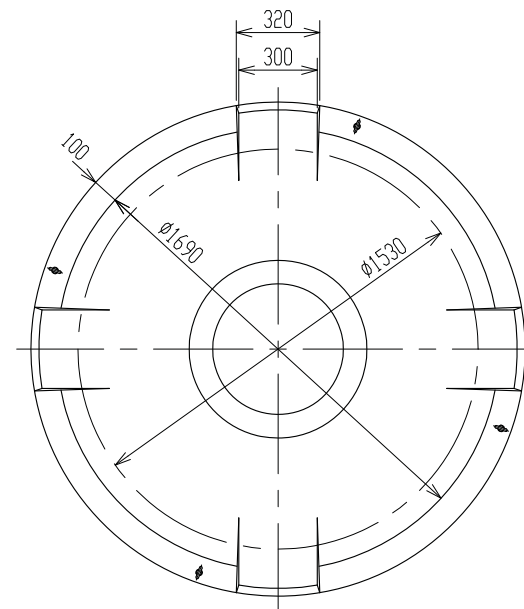
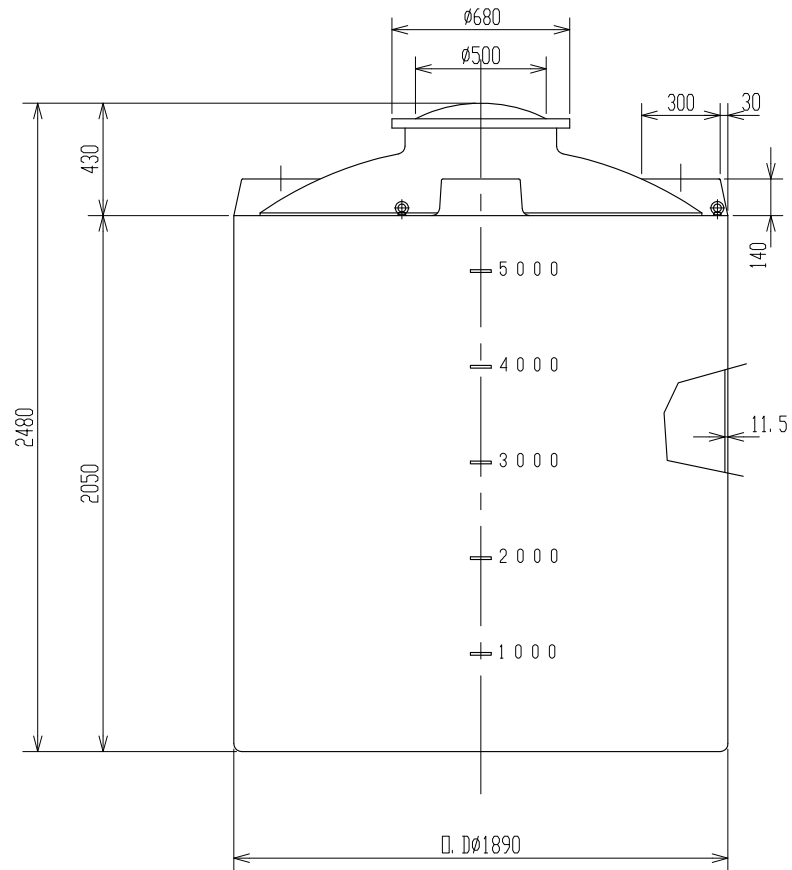


2. タンク吊上ゲハ、アイボルト4箇所60度以上ツリデ吊上ゲテ下サイ。
 注記 1. タンク寸法公差ハ±1.5%トスル。

品 番	名 称	サイズ	材 質	個 数	備 考
納 入 先					
設 計	製 図	検 図	承 認	名 称	UL-5000 製品図
荒 木	荒 木				
年月日	H 9. 7. 17	尺 寸	1/20		
ス イ コ - 株 式 会 社				図 番	3 4 2 6 9 1 - 0 7△


記号	来	歴	年月日	記入
----	---	---	-----	----

注記 1. タンク吊上ゲハ、アイボルト4箇所60度以上ツリデ吊上ゲテ下サイ。

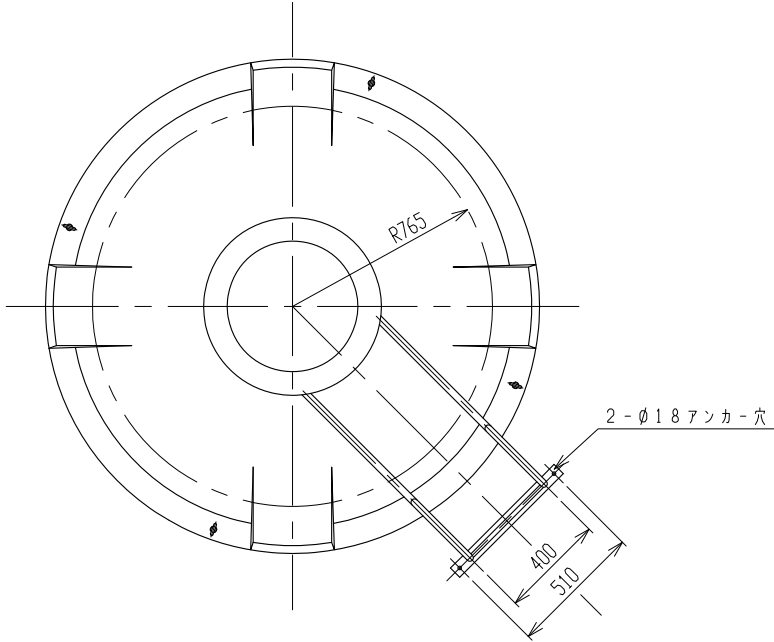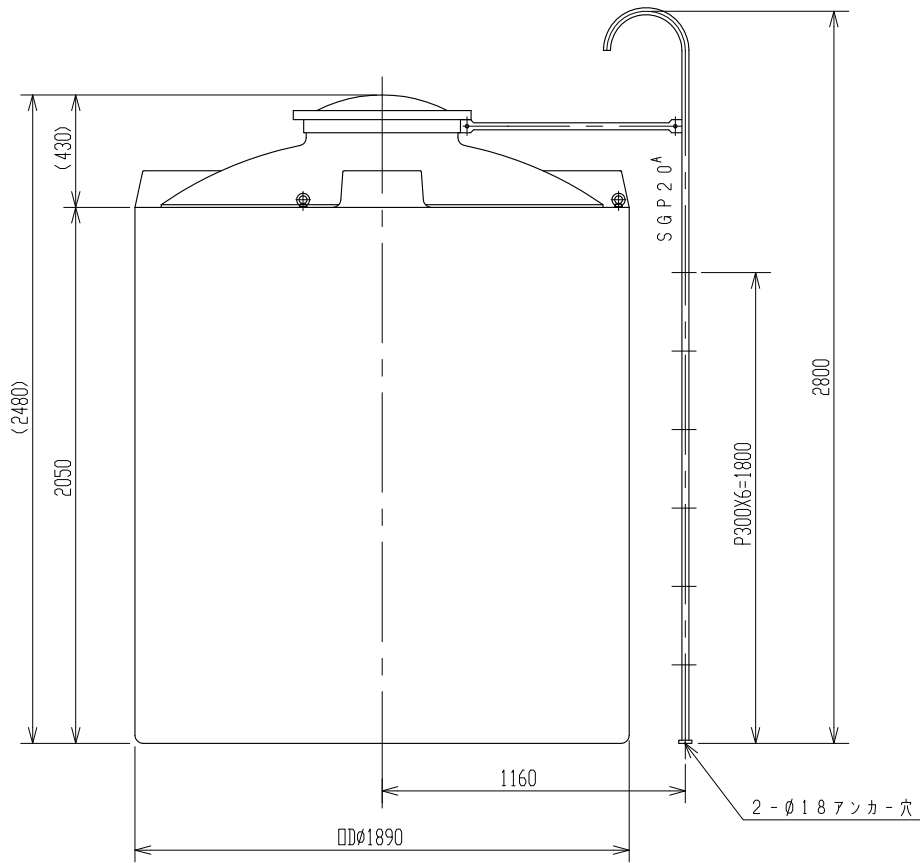


品 番		名		種		サイズ		材 質		個 数		備 考	
納 入 先													
設 計		製 図		検 図		承 認		名		UL - 5 0 0 0			
——		小 倉											
年月日		H21.2.9		尺 寸		1 / 2 0		種		AU050 - S02△			
ス イ コ - 株 式 会 社								図 番					



記号	来	歴	年月日	記入
----	---	---	-----	----

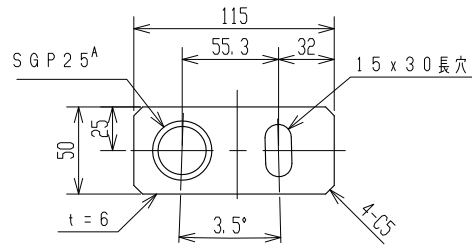

支柱ベース詳細 8ヶ所
S = 1 : 3

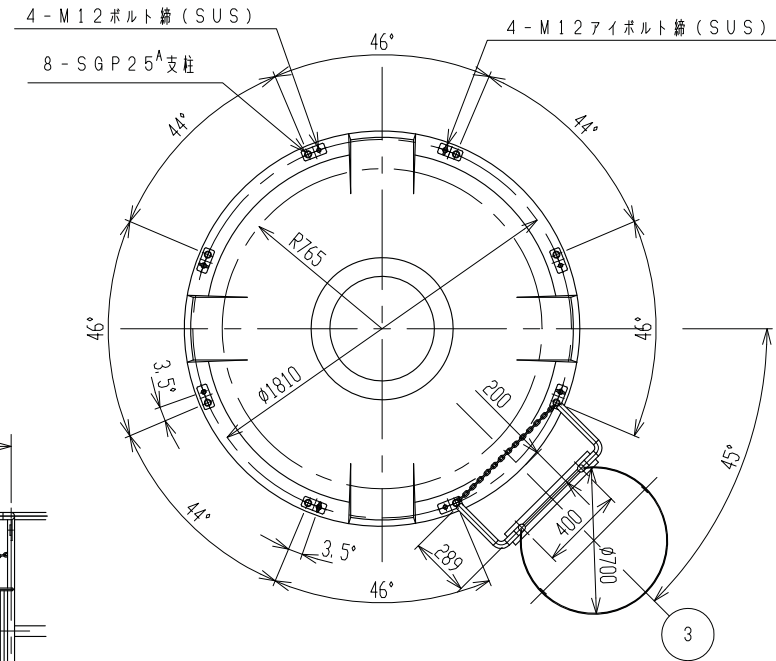

3. タンク吊上げはアイボルト4箇所60度以上づりで吊上げて下さい。
2. 安全柵手摺及び梯子の塗装色は、マンセル値2.5Y8/14とする。
注記 1. タンク寸法公差は±1.5%とする。

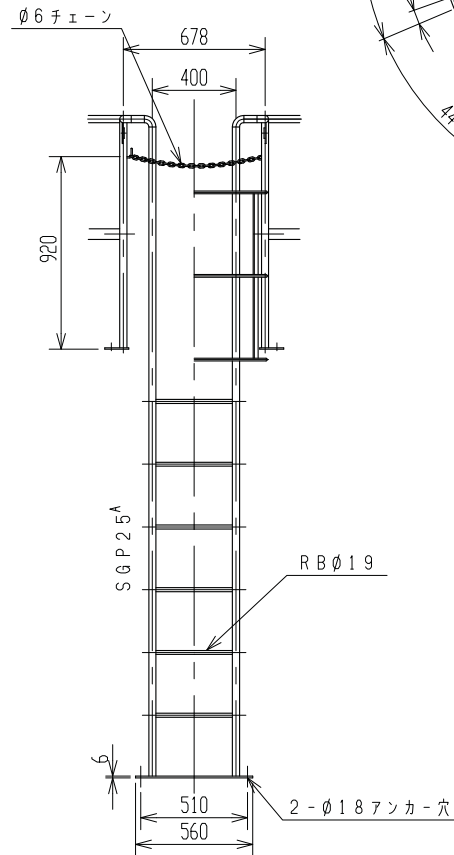
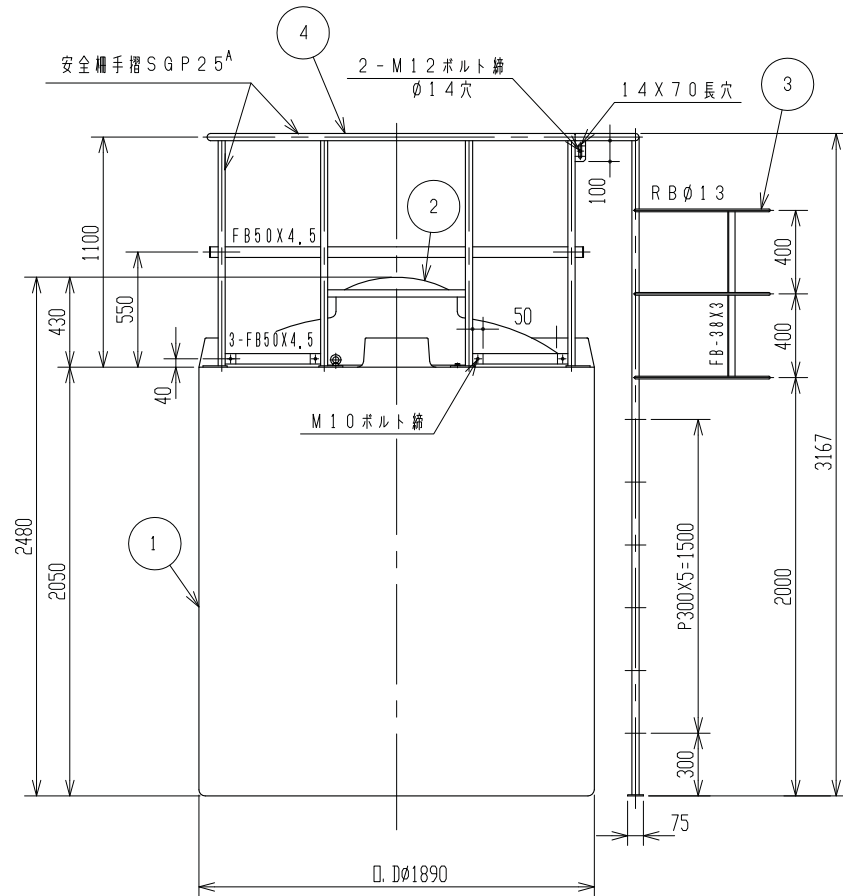


4	安全柵手摺	25 ^A	SGP	1	FB50x4.5 (SS400)
3	梯子 (プロテクター付)	25 ^A	SGP	1	RB Ø19 (SS400)
2	マンホール	Ø500	PE	1	ネジ込式
1	タンク	5 M ³	PE	1	(黒) t=11.5
品番	名称	サイズ	材質	個数	備考

納入先					
設計	製図	検図	承認	名 称	UL - 5000 安全柵手摺 梯子付製品図 (標準図)
——	小倉				
年月日	H19.1.20	尺 度	1 / 25		
スイコー株式会社				図 番	AU050 - S06△


記号	来	歴	年月日	記入
----	---	---	-----	----

注記 1. タンク吊上ゲハ、アイボルト4箇所60度以上ヅリデ吊上ゲテ下サイ。

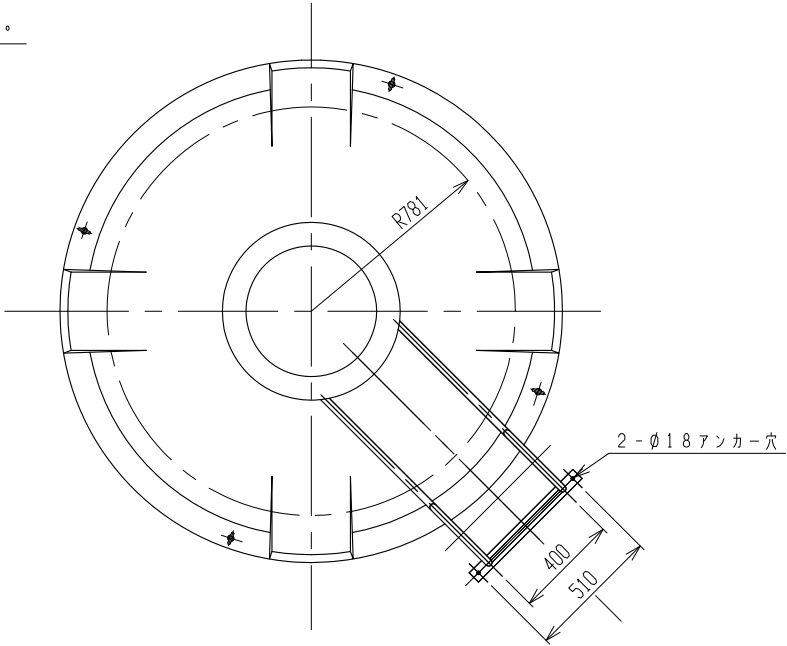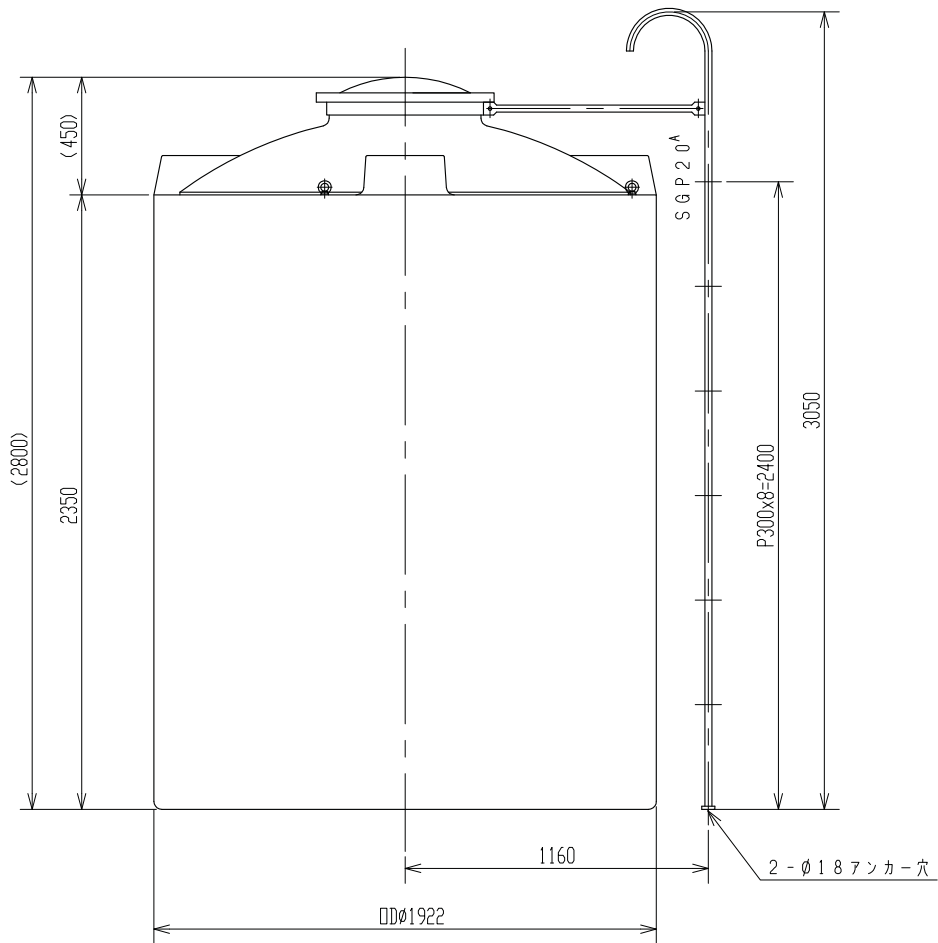


品 番		名		称		サイ ズ		材 質		個 数		箇		要	
納 入 先															
設 計		製 図		検 図		承 認		名		U L - 6 0 0 0					
——		小 倉													
年 月 日		H 2 1 . 2 . 9		尺 寸		1 / 2 0		称		図 番					
ス イ コ - 株 式 会 社															
										A U 0 6 0 - S 0 2 △					


記号	来	歴	年月日	記入
----	---	---	-----	----

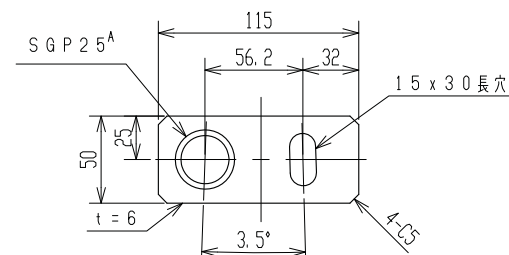

支柱ベース詳細 8ヶ所
S = 1 : 3

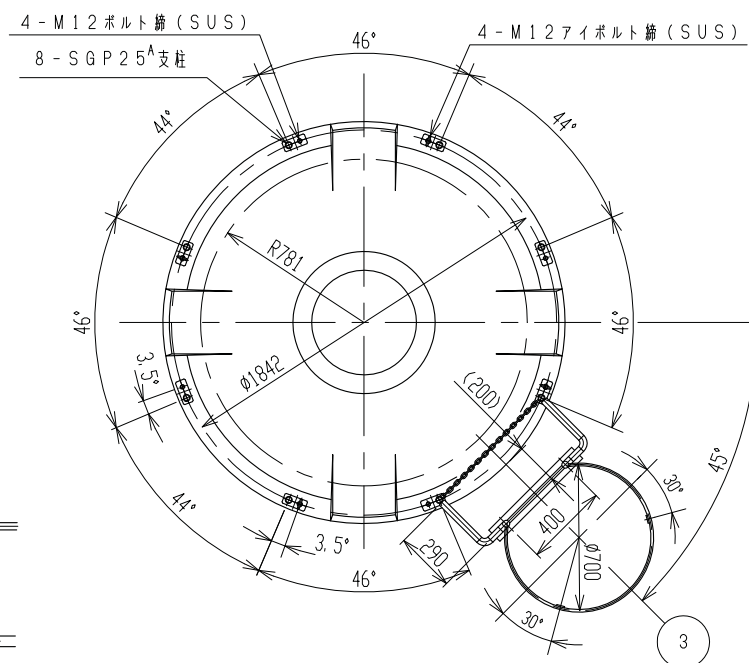



3. タンク吊上げはアイボルト4箇所60度以上ブリで吊上げて下さい。
 2. 安全柵手摺及び梯子の塗装色は、マンセル値2.5Y8/14とする。
 注記 1. タンク寸法公差は±1.5%とする。

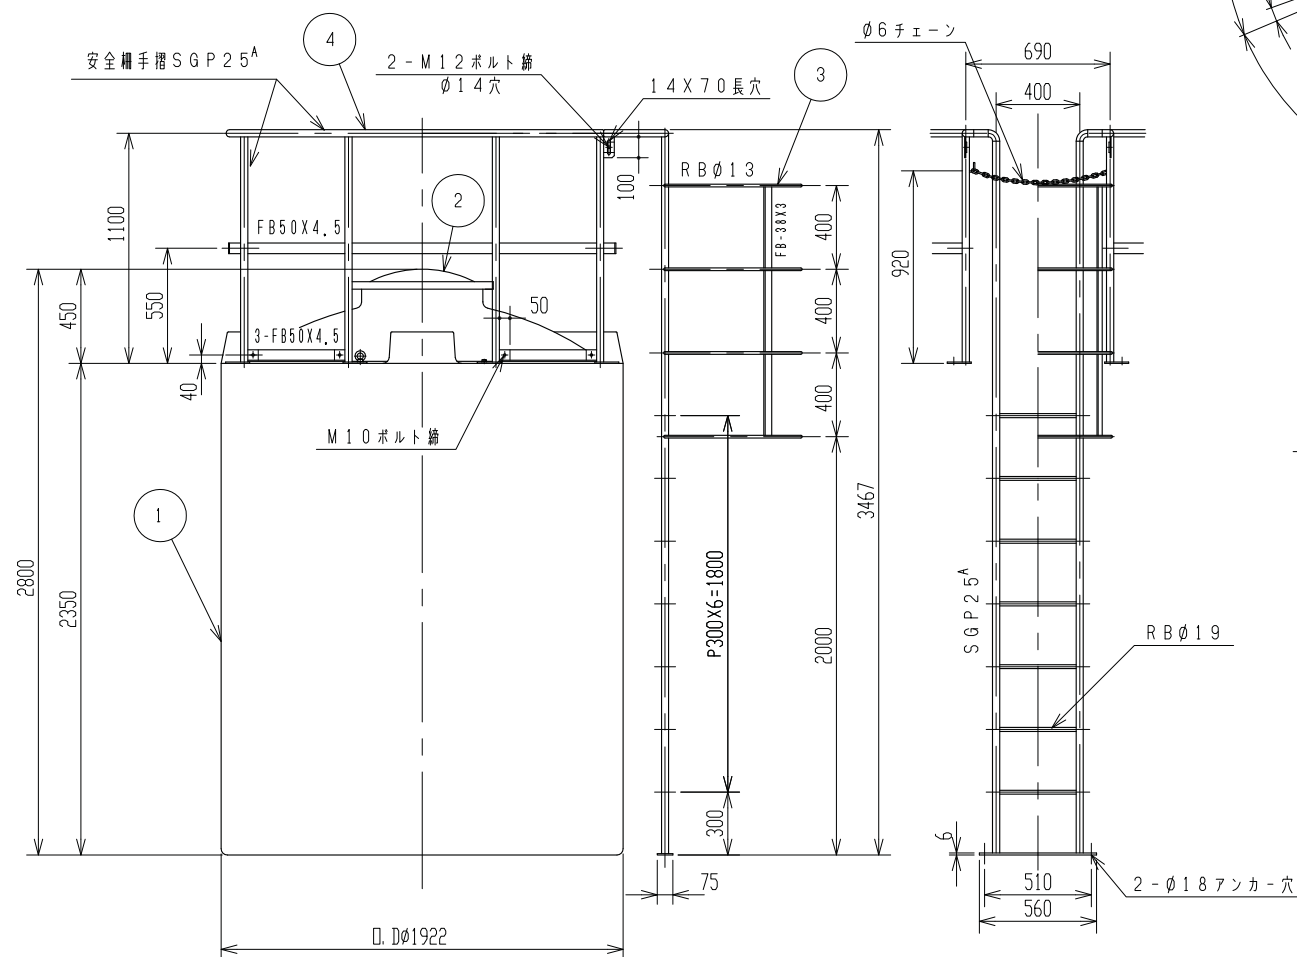

4	安全柵手摺	25 ^A	SGP	1	FB50x4.5 (SS400)
3	梯子 (プロテクター付)	25 ^A	SGP	1	RBØ19 (SS400)
2	マンホール	Ø500	PE	1	ネジ込式
1	タンク	6M ³	PE	1	(黒) t=13.5
品番	名	サイズ	材質	個数	備 考

納入先					
設計	製図	検図	承認	名	UL-6000
小倉					
年月日	H19.1.20	尺度	1/25	称	安全柵手摺 梯子付製品図 (標準図)
スイコー株式会社				図番	AU060-S06△

記号	来	歴	年月日	記入
----	---	---	-----	----

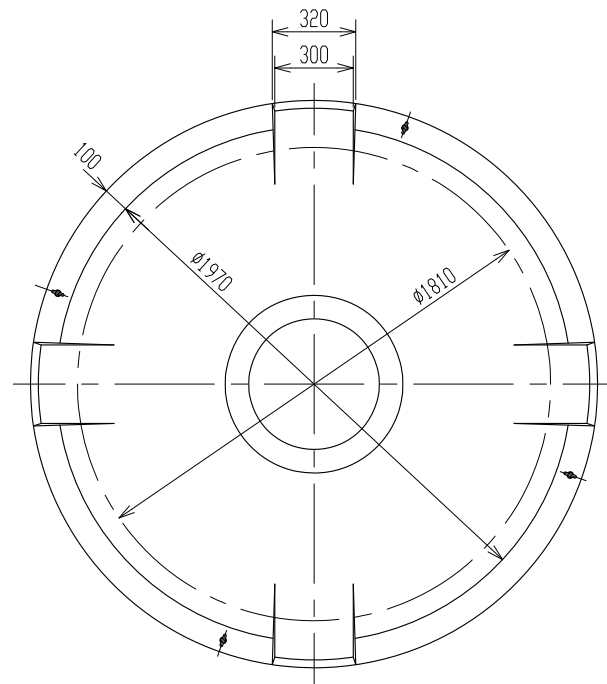
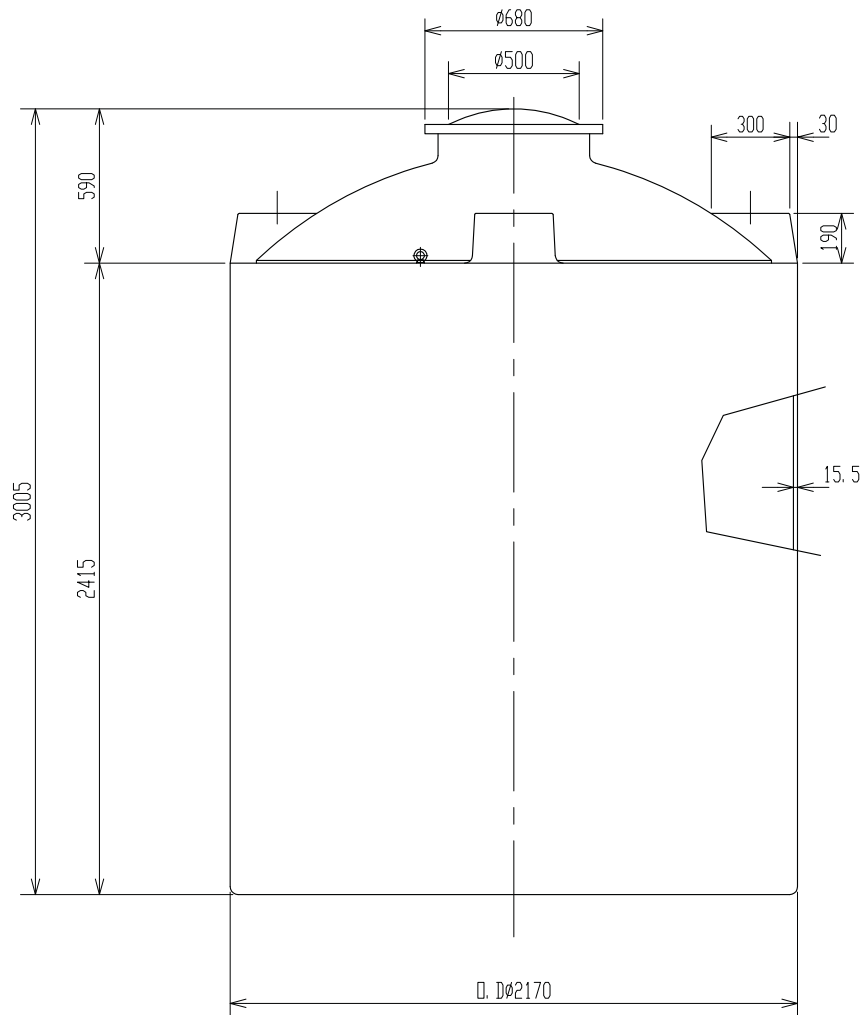


2. タンク吊上ゲハ、アイボルト4箇所60度以上ツリテ吊上ゲテ下サイ。
 注記 1. タンク寸法公差ハ±1.5%トスル。

品番	名	称	サイズ	材質	個数	摘	要
納入先							
設計	製図	検図	承認	名	UL - 8000 製品図		
荒木	荒木						
年月日	H 9. 7. 17	尺度	1 / 20				
ス イ コ - 株 式 会 社				図番	3 4 2 6 9 3 - 0 7△		


記号	来	歴	年月日	記入
----	---	---	-----	----

注記 1. タンク吊上ゲハ、アイボルト4箇所60度以上ツリデ吊上ゲテ下サイ。

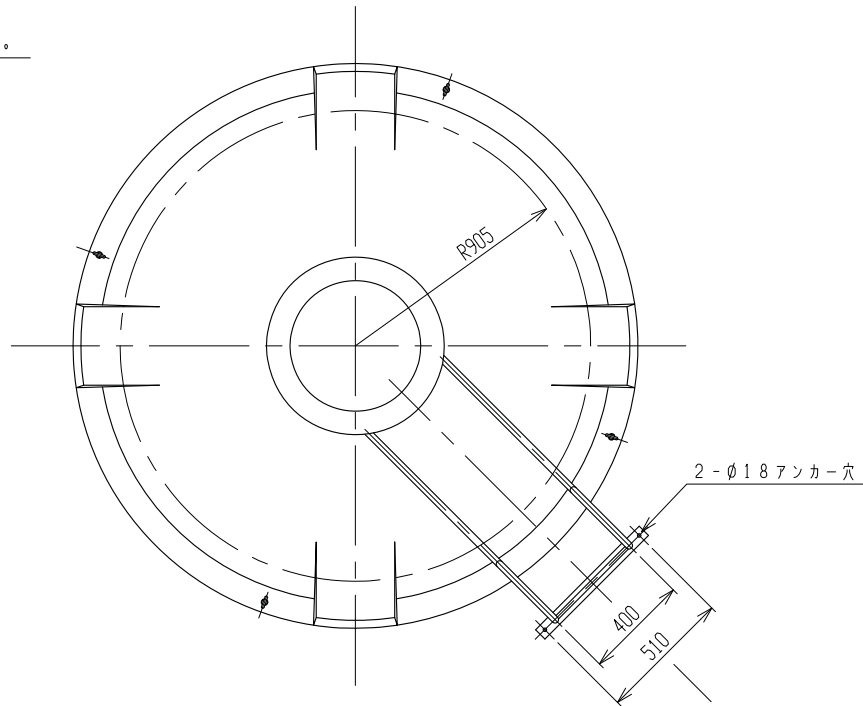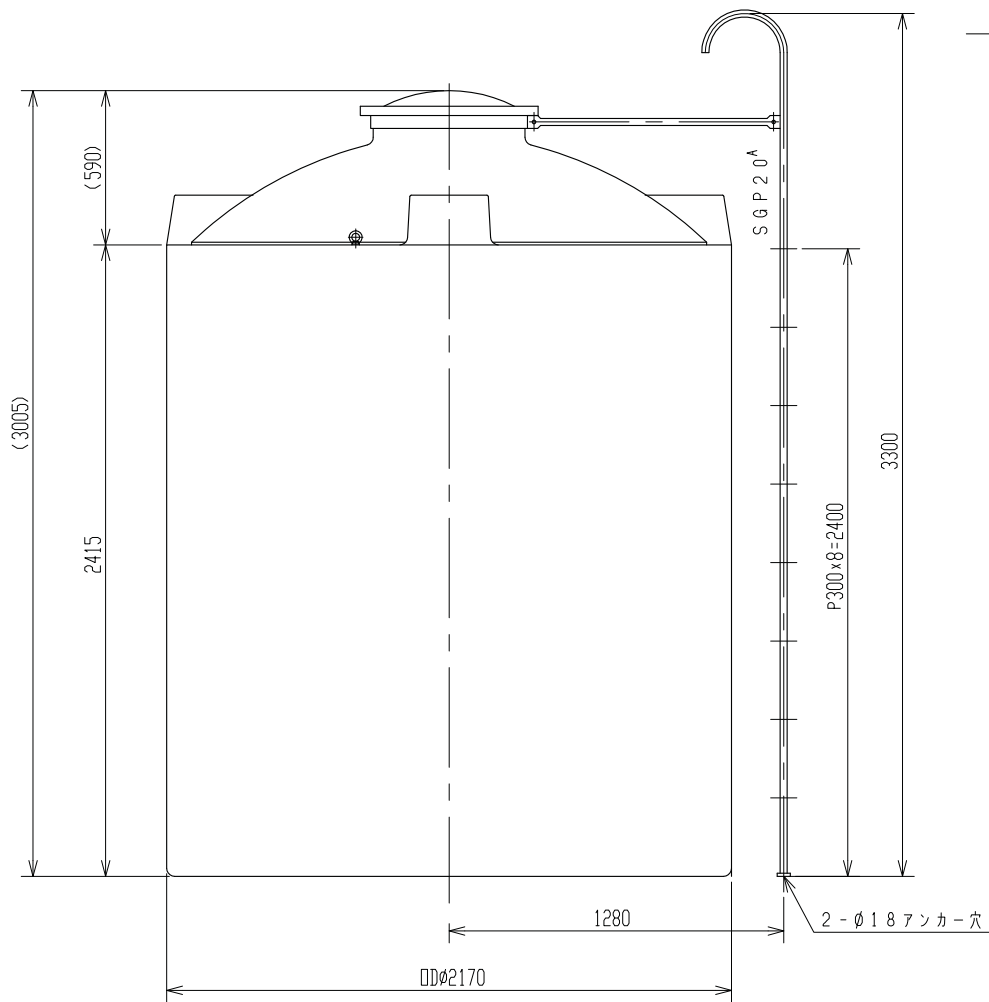


品 番		名		称		サイズ		材 質		個 数		備 考	
納 入 先													
設 計		製 図		検 図		承 認		名		UL - 8000			
——		小 倉											
年 月 日		H21.2.9		尺 度		1 ／ 20		称		AU080-S02△			
ス イ コ - 株 式 会 社						図 番							


記号	来	歴	年月日	記入
----	---	---	-----	----

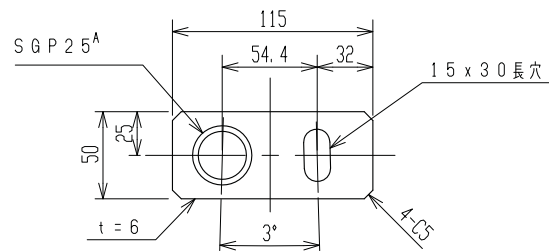

支柱ベース詳細 8ヶ所
S = 1 : 3


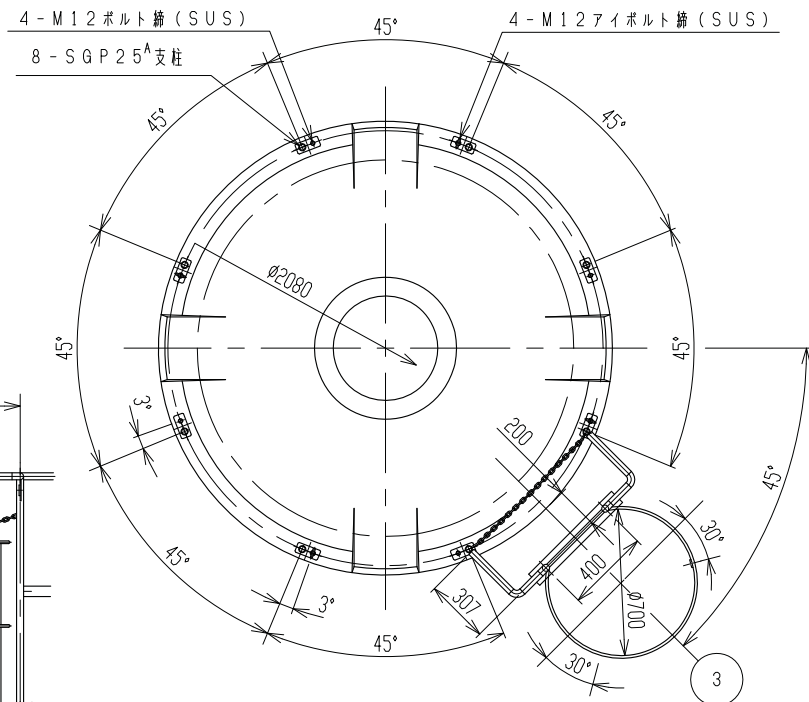


3. タンク吊上げはアイボルト4箇所60度以上づりで吊上げて下さい。
2. 安全柵手摺及び梯子の塗装色は、マンセル値2.5Y8/14とする。
注記 1. タンク寸法公差は±1.5%とする。

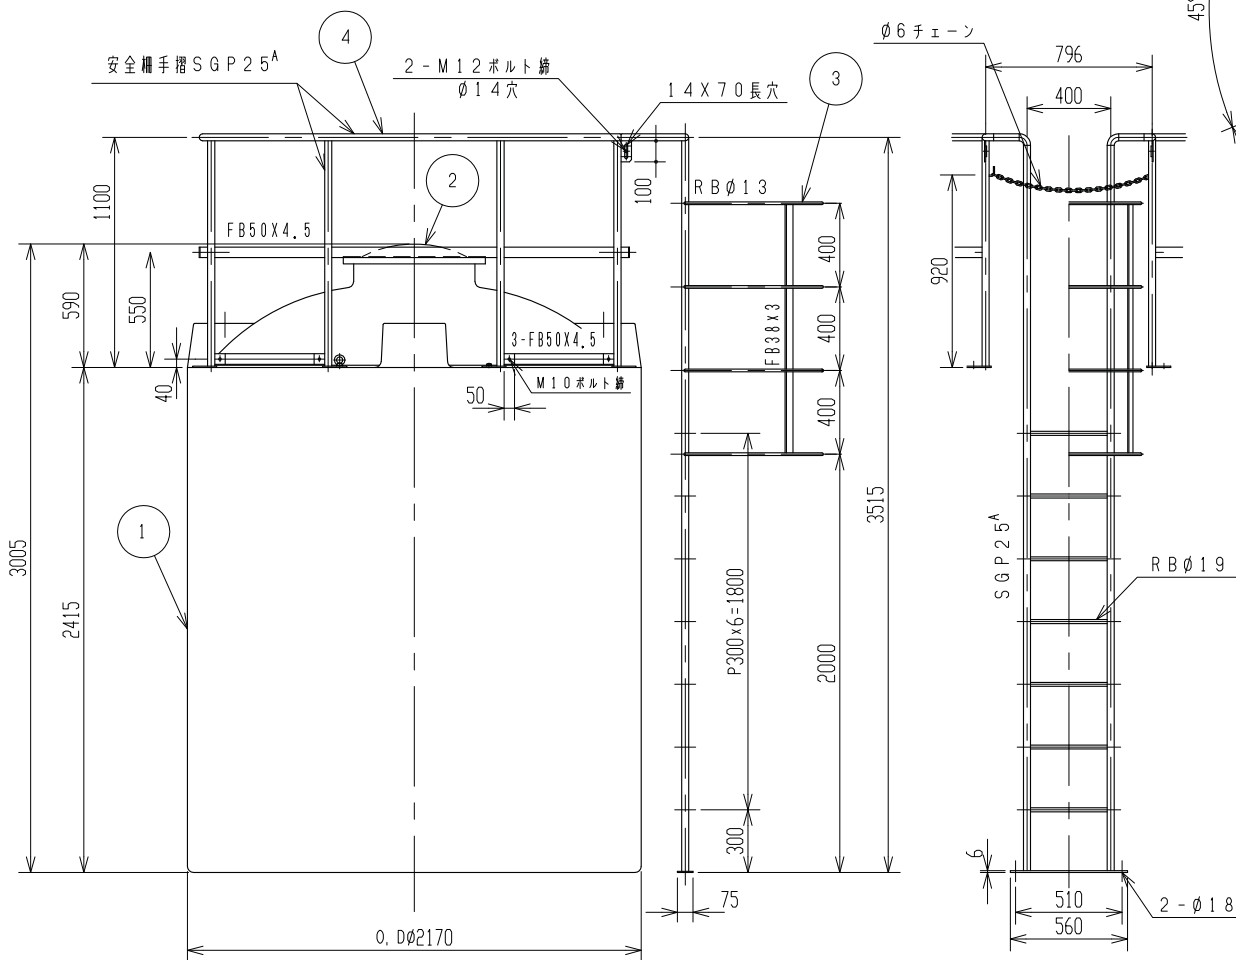

4	安全柵手摺	25 ^A	SGP	1	FB50x4.5 (SS400)
3	梯子 (プロテクター付)	25 ^A	SGP	1	RBØ19 (SS400)
2	マンホール	Ø500	PE	1	ネジ込式
1	タンク	8 M ³	PE	1	(黒) t=15.5
品番	名称	サイズ	材質	個数	備考
納入先					
設計	製図	検図	承認	名 称	
小倉					
年月日	H19.1.20	尺 寸	1/25	図 番	
ス イ コ - 株 式 会 社					
UL-8000				安全柵手摺・梯子付製品図 (標準図)	
AU080-S06△					

記号	来	歴	年月日	記入
----	---	---	-----	----


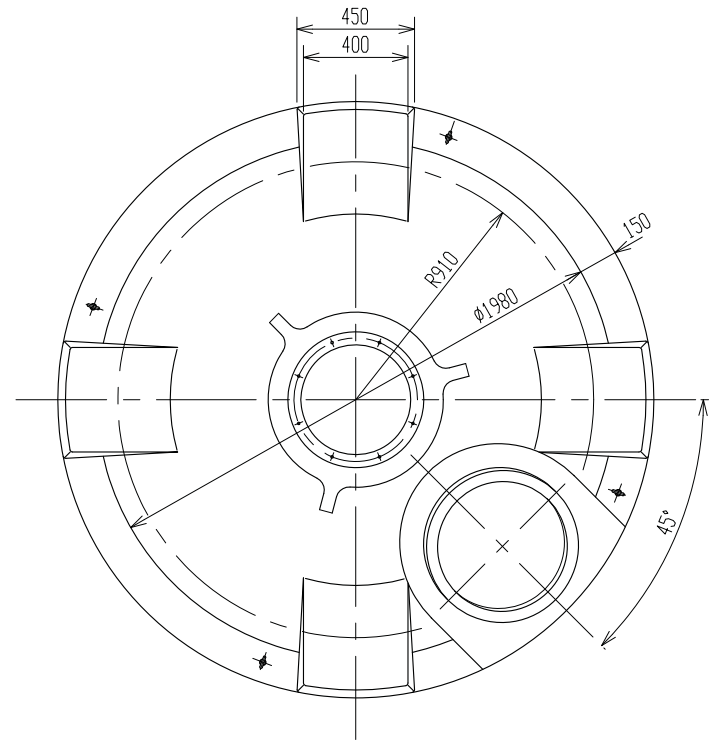
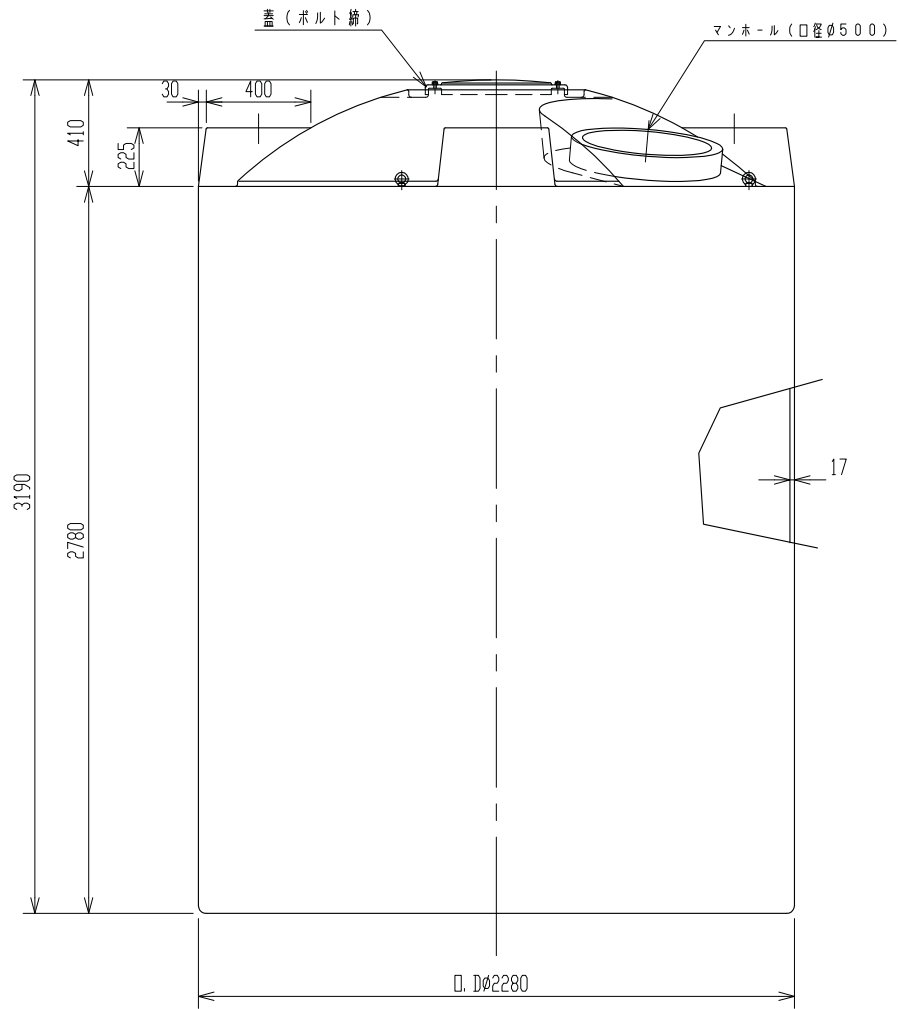


2. タンク吊上ゲハ、アイボルト4箇所60度以上ツリデ吊上ゲテ下サイ。
 注記 1. タンク寸法公差ハ±1.5%トスル。

品番	名	称	サイズ	材質	個数	摘	要
納入先							
設計	製図	検図	承認	名 UL-10000 製品図			
佐藤	佐藤						
年月日	H11.11.17	尺度	1/20				
スイコ-株式会社				図番	AU01-S01△		


記号	来	歴	年月日	記入
----	---	---	-----	----

注記 1. タンク吊上ゲハ、アイボルト4箇所60度以上ツリデ吊上ゲテ下サイ。

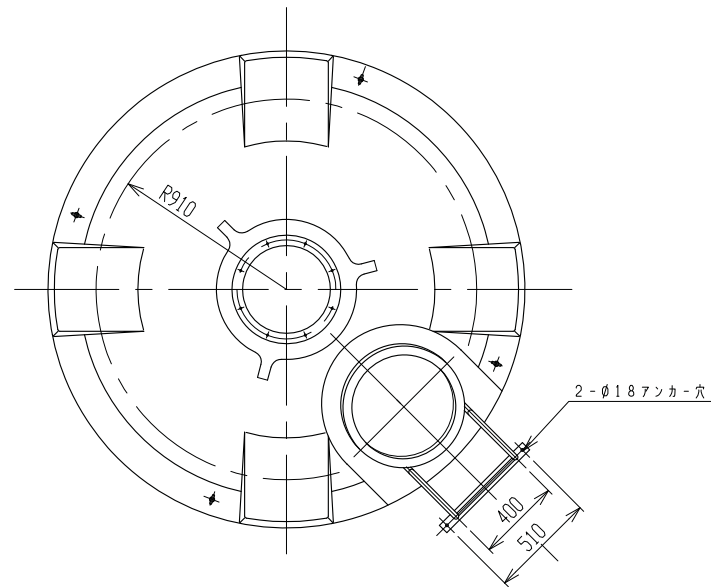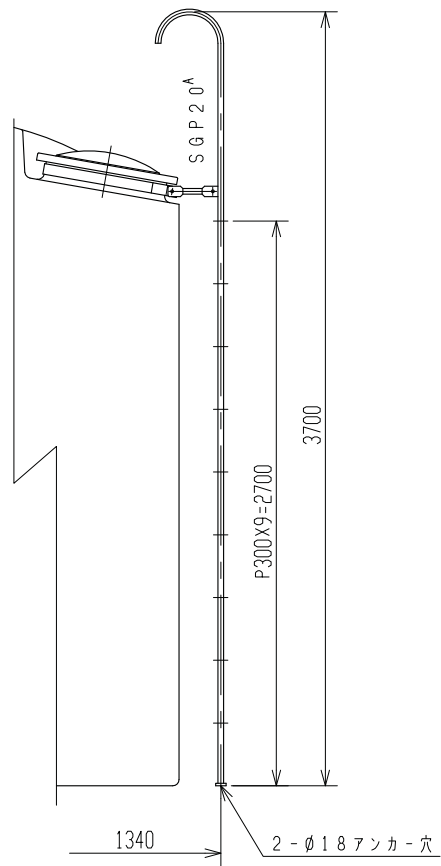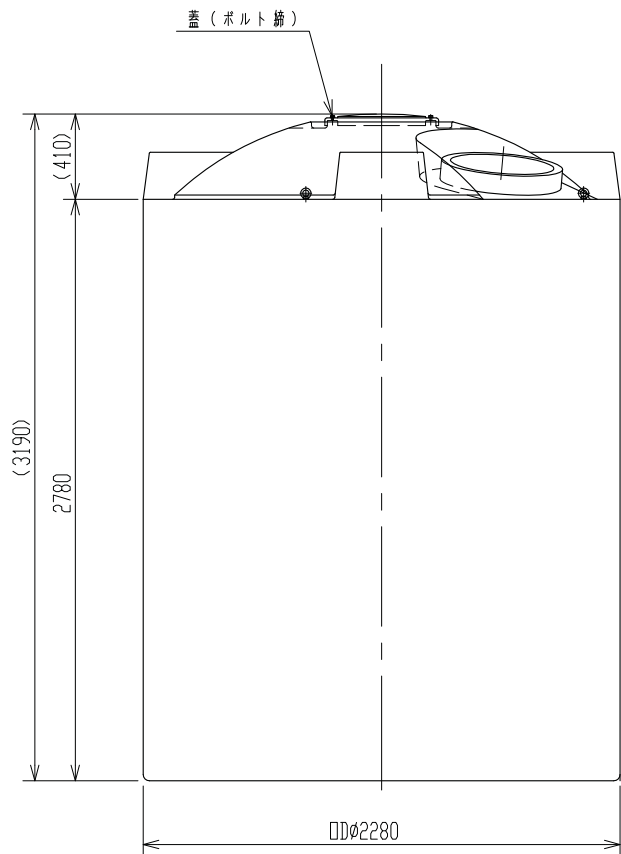




品 番		名		称		サイズ		材 質		個 数		備 考	
納 入 先													
設 計		製 図		検 図		承 認		名					
——		小倉											
年月日		H21.2.9		尺 度		1 / 25		称 UL - 1 0 0 0 0					
ス イ コ - 株 式 会 社								図 番		A U 1 0 0 - S 0 2△			

記号	来	歴	年月日	記入
----	---	---	-----	----

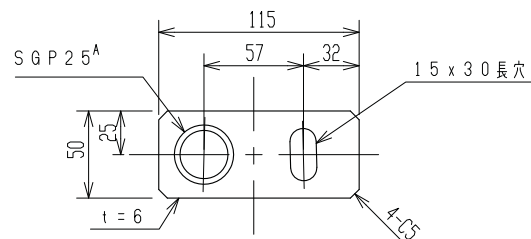

支柱ベース詳細 8ヶ所



S=1:3

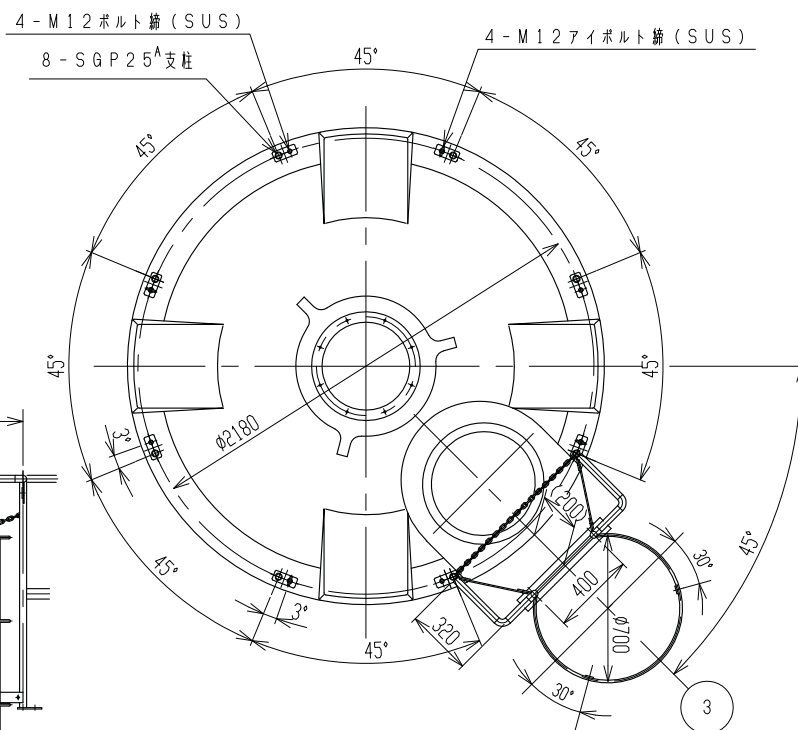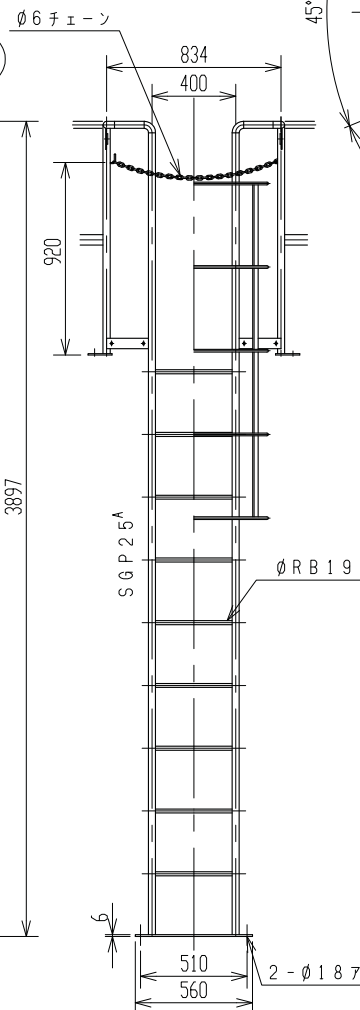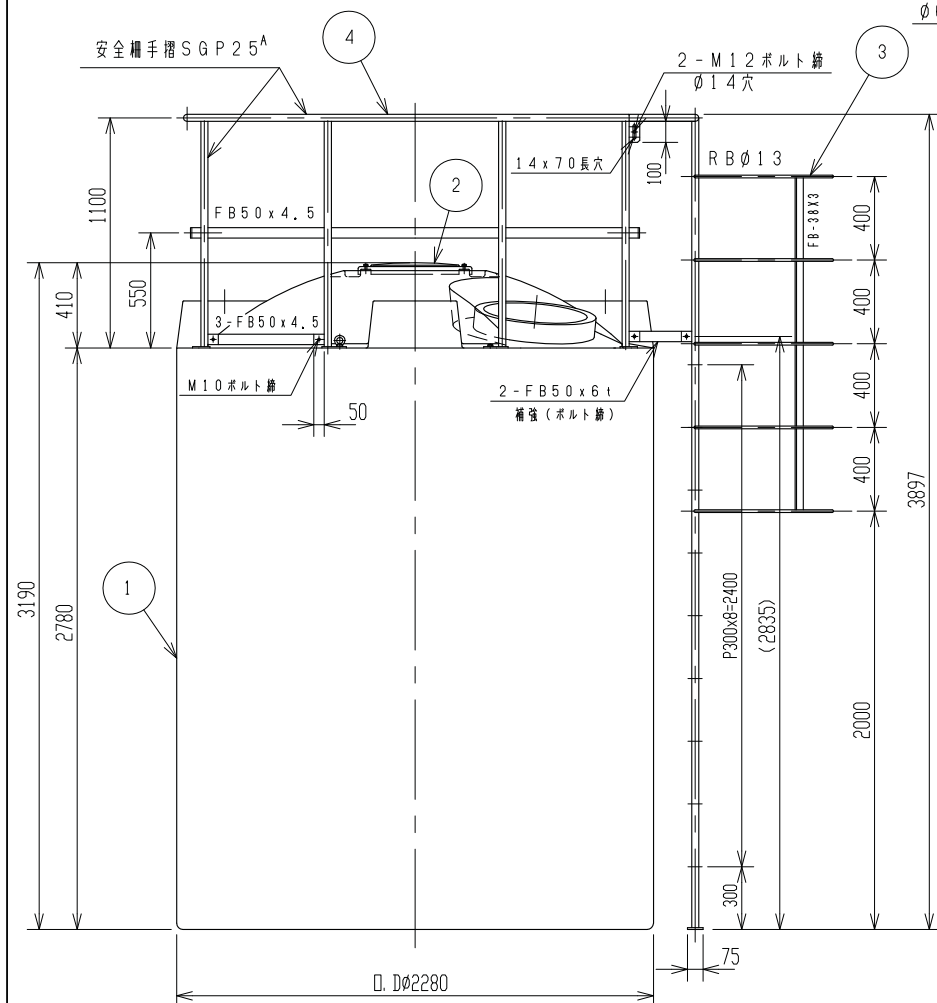

3. タンク吊上げはアイボルト4箇所60度以上づりで吊上げて下さい。
 2. 安全柵手摺及び梯子の塗装色は、マンセル値2.5Y8/14とする。
 注記 1. タンク寸法公差は±1.5%とする。

4	安全柵手摺	25 ^A	SGP	1	FB50x4.5 (SS400)
3	梯子 (プロテクター付)	25 ^A	SGP	1	RBφ19 (SS400)
2	マンホール	φ500	PE	1	ネジ込式
1	タンク	10M ³	PE	1	(黒) t=17
品番	名称	サイズ	材質	個数	備考
納入先					
設計	製図	検図	承認	名 UL-10000 安全柵手摺 梯子付製品図 (標準図)	
——	小倉				
年月日	H19.1.20	尺度	1/25		
ス イ コ - 株 式 会 社				図番	AU100-S06△

記号	来	歴	年月日	記入
----	---	---	-----	----


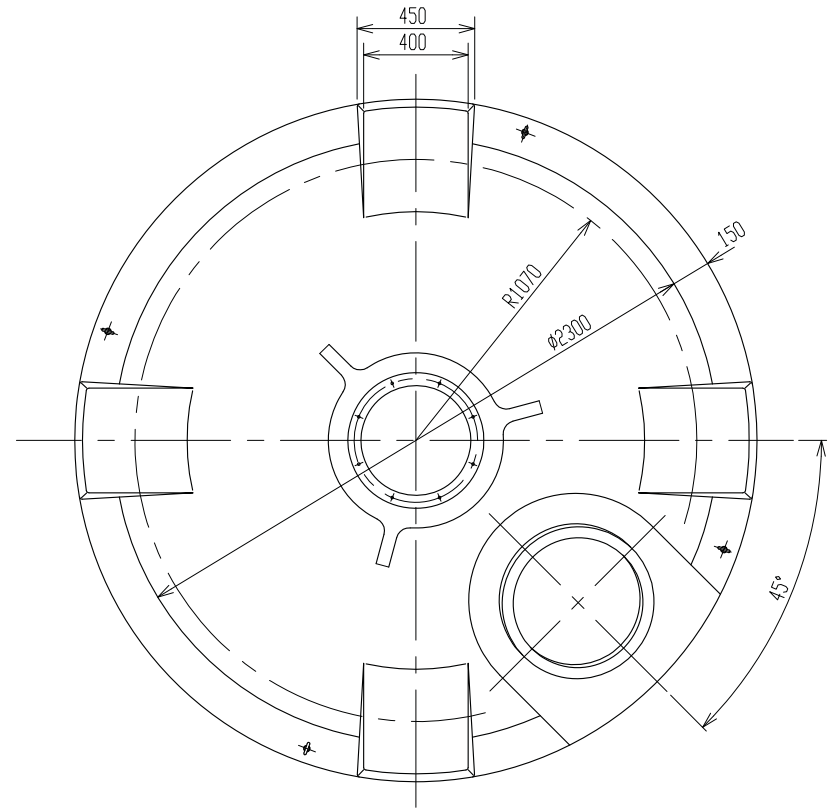
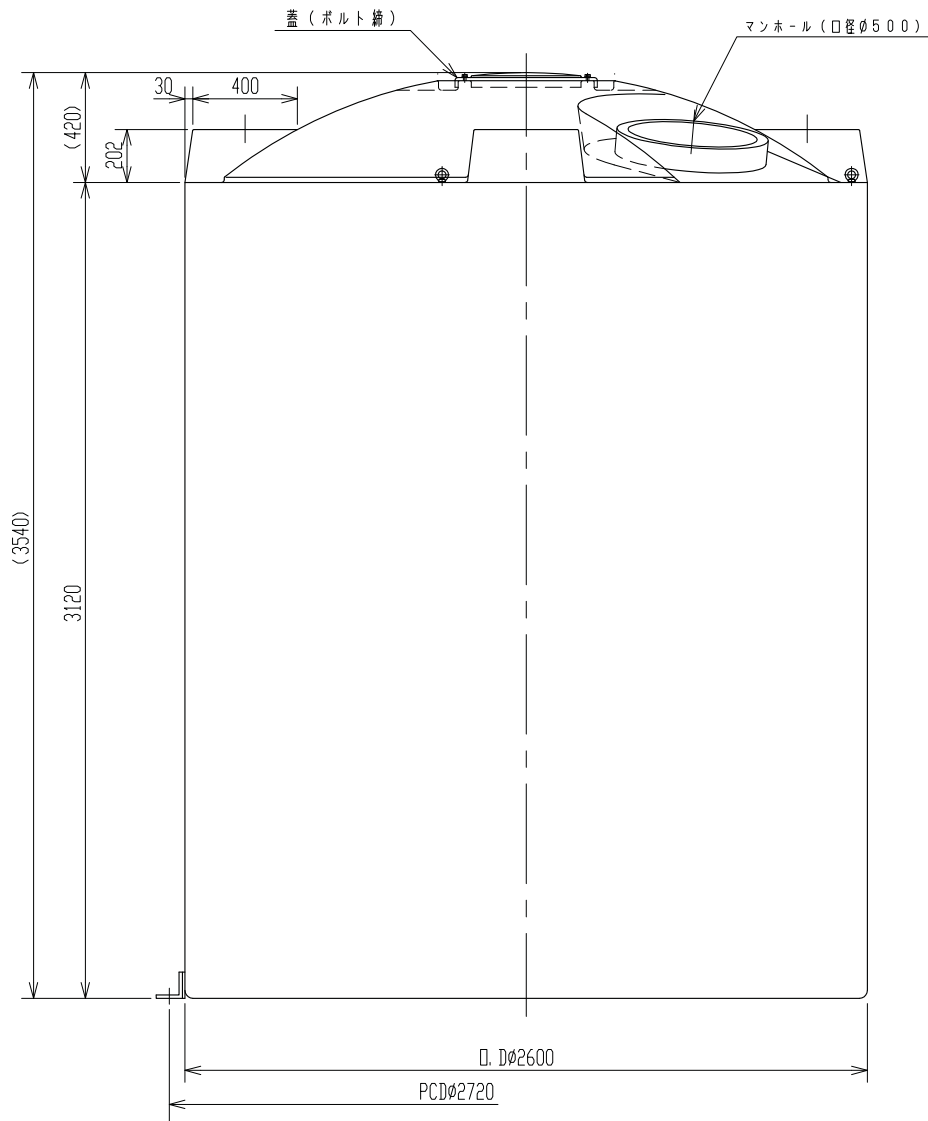


2. タンク吊上ガハ、アイボルト4箇所60度以上ツリデ吊上ゲテ下サイ。
 注記 1. タンク寸法公差ハ±1.5%トスル。


品番		名		称		サイズ		材質		個数		摘		要	
納入先															
設計		製図		検図		承認		名 UL-15000 製品図							
佐藤		佐藤													
年月日	H11.11.17			尺度	1/20			名 図番 AU02-S01△							
スイコ-株式会社															

記号	来	歴	年月日	記入
----	---	---	-----	----



注記 1. タンク吊上ゲハ、アイボルト4箇所60度以上ツリデ吊上ゲテ下サイ。

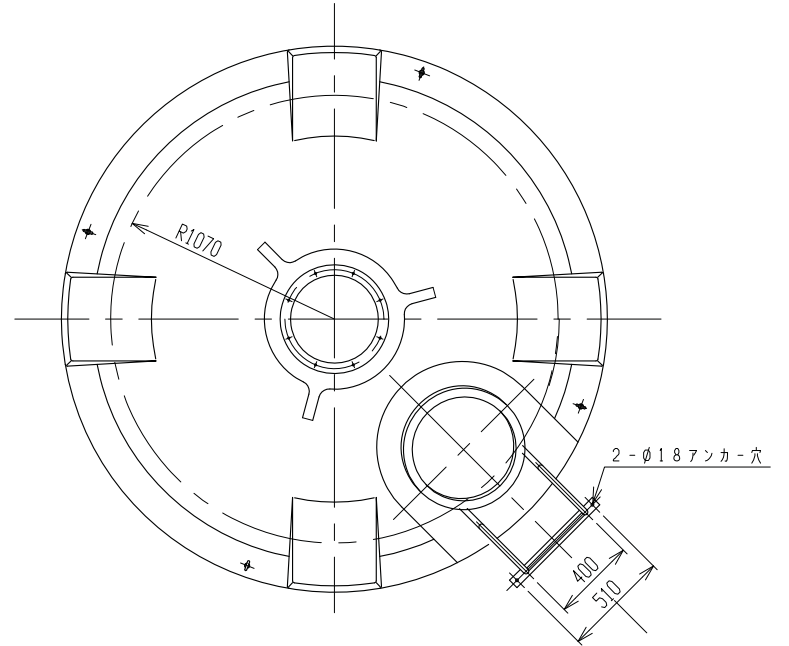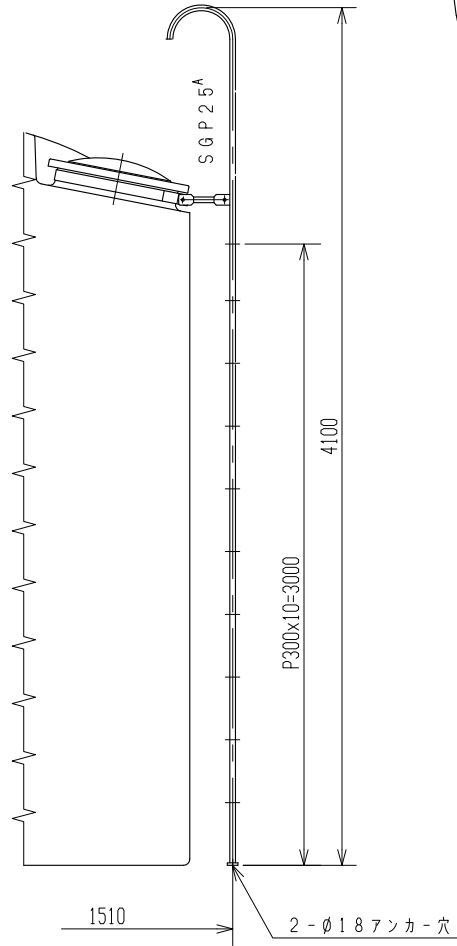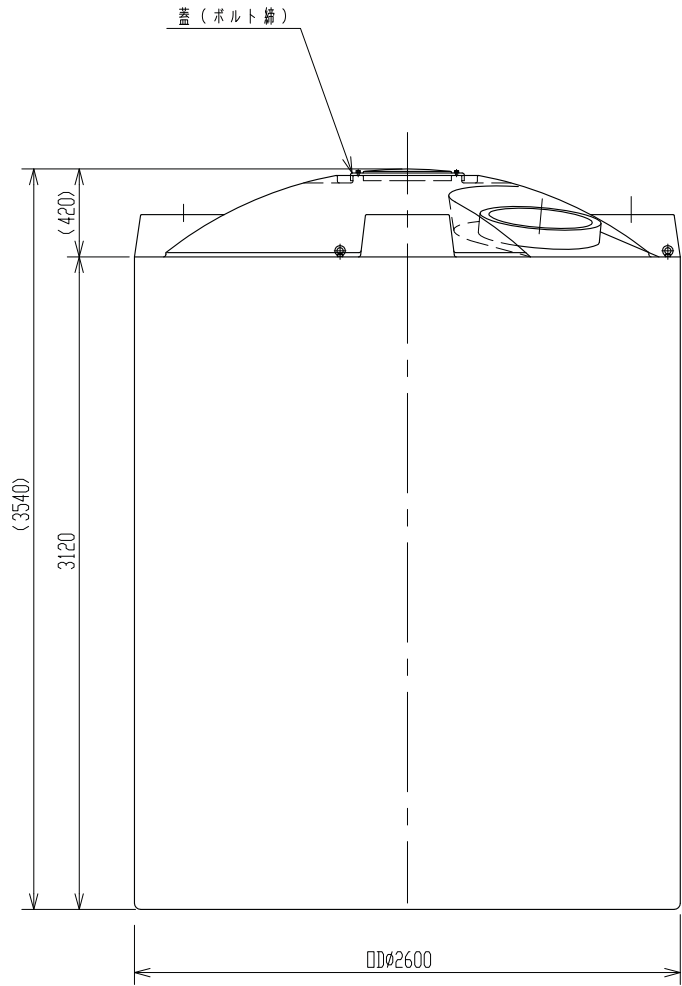

品番		名	番	サイズ	材質	個数	納	要
納入先								
設計	製図	検図	承認	名	UL - 15000			
——	小倉							
年月日	H21.2.9	尺度	1 / 25	称	AU150-S02△			
スイコ - 株式会社								

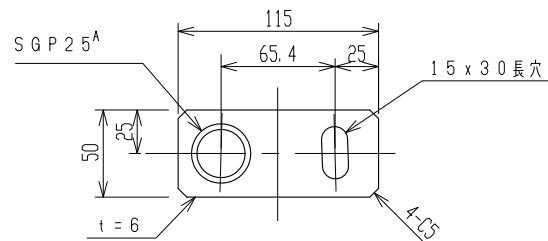

支柱ベ-ス詳細 8ヶ所
S = 1 : 3

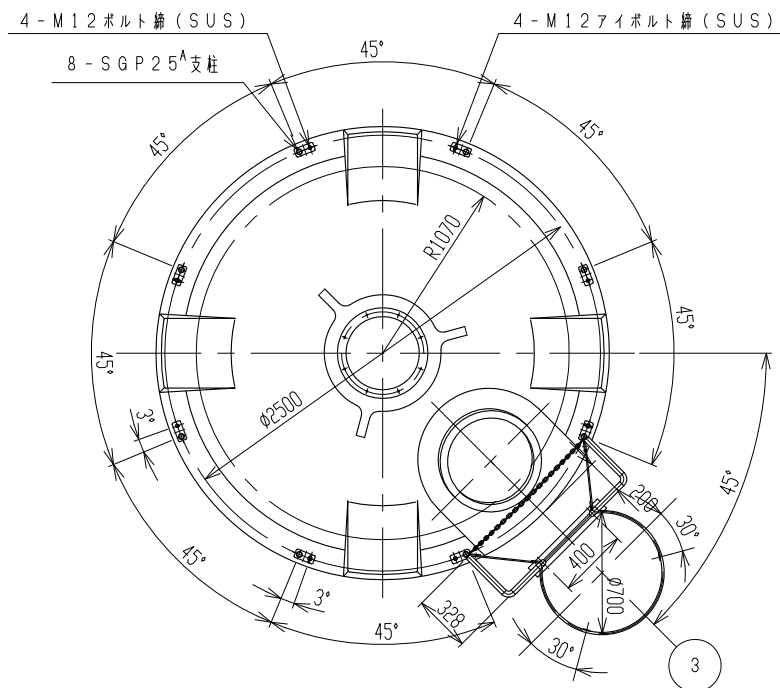
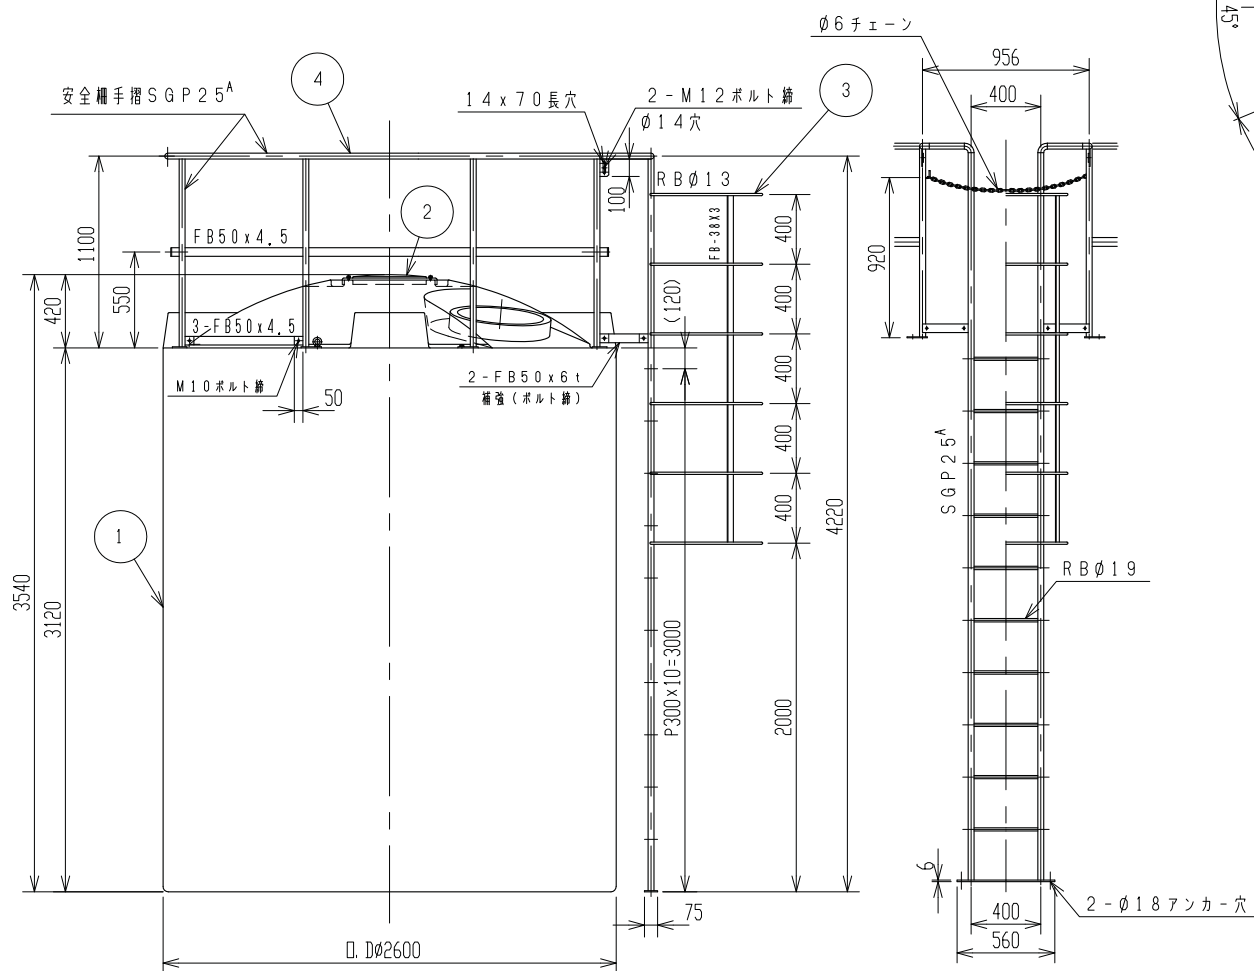


- 注記
1. タンク寸法公差は $\pm 1.5\%$ とする。
 2. 安全柵手摺及び梯子の塗装色は、マンセル値2.5Y8/1.4とする。
 3. タンク吊上げはアイボルト4箇所60度以上づりで吊上げて下さい。

4	安全手摺	25 ^A	S G P	1	F850x4.5 (SS400)
3	梯子 (プロテクター付)	25 ^A	S G P	1	RBØ19 (SS400)
2	マンホール	Ø500	P E	1	ネジ込式
1	タンク	15M ³	P E	1	(黒) t=21
品番	名称	サイズ	材質	個数	摘要
品番	名称	サイズ	材質	個数	摘要

納入先					
設計	製図	検図	承認	名	UL - 15000
——	小倉				
年月日	H19.1.20	尺度	1/30	称	安全柵手摺 梯子付製品図 (標準図)
ス イ コ - 株 式 会 社				図番	AU150-S06△

記号	来	歴	年月日	記入
----	---	---	-----	----


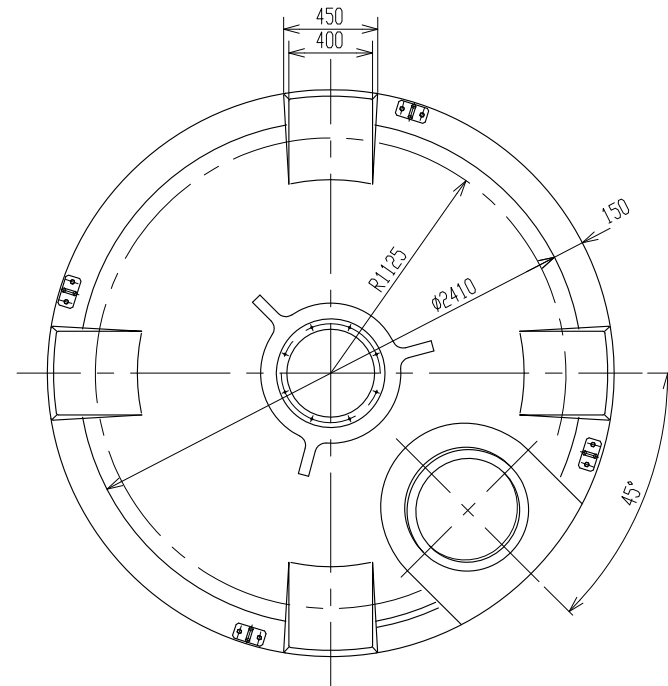
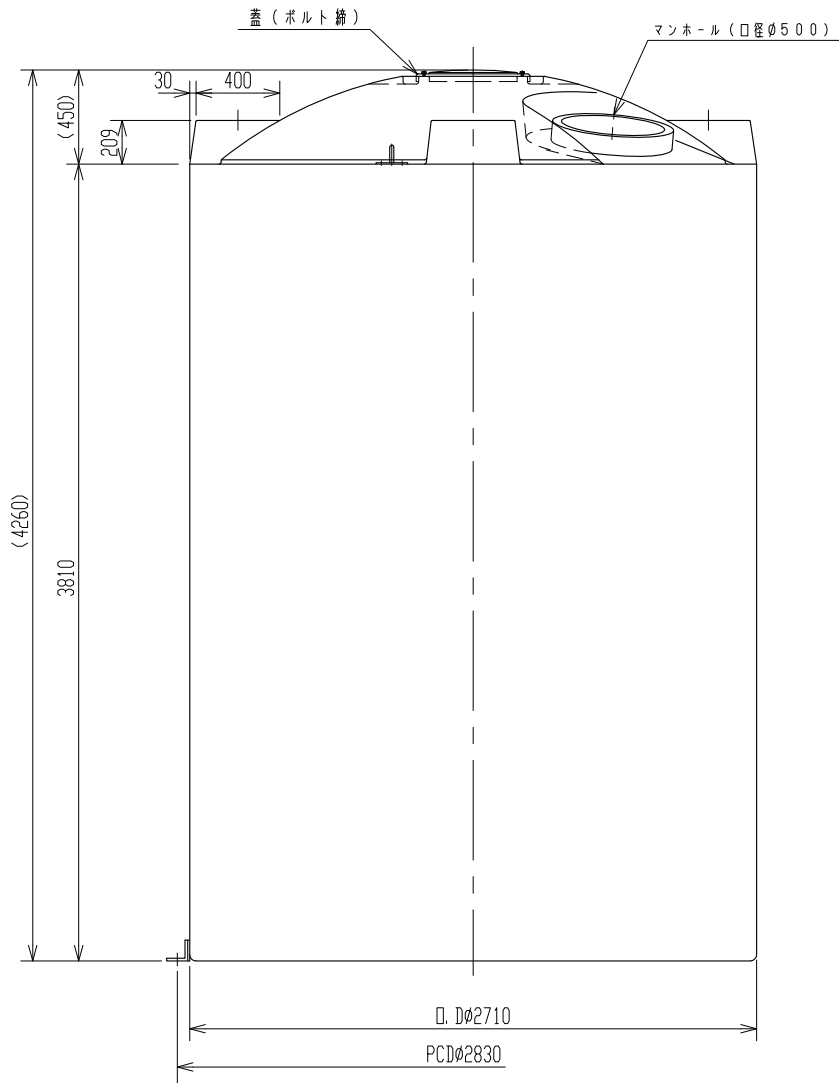


2. タンク吊上ゲハ、アイボルト4箇所60度以上ツリデ吊上ゲテ下サイ。
 注記 1. タンク寸法公差ハ $\pm 1.5\%$ トスル。

品番		名		称		サイズ		材質		個数		箇		要	
納入先															
設計		製図		検図		承認		名	UL-20000 製品図						
佐藤		佐藤													
年月日	H11.11.17			尺度	1/25			称	製品図						
スイコ-株式会社								図番	AU03-S01△						


記号	来	歴	年月日	記入
----	---	---	-----	----

注記 1. タンク吊上ゲハ、アイボルト4箇所60度以上ツリテ吊上ゲテ下サイ。

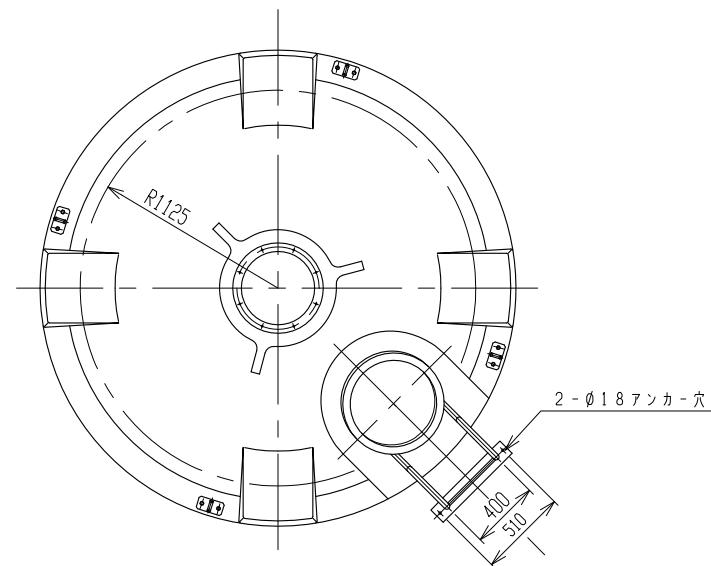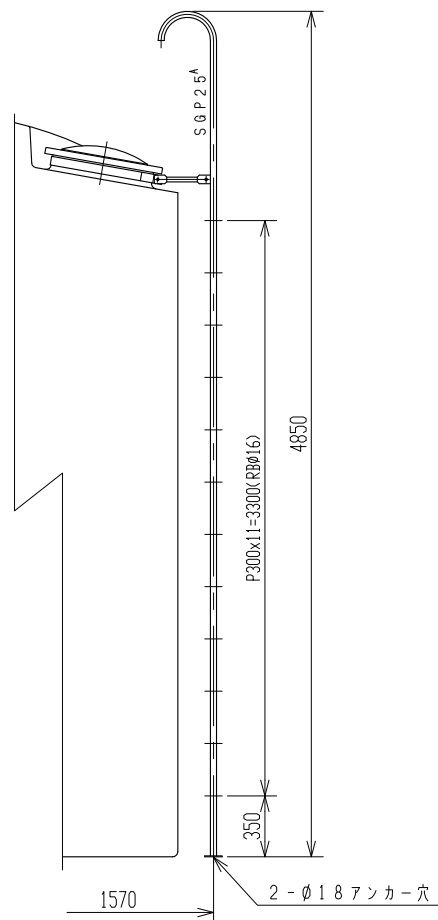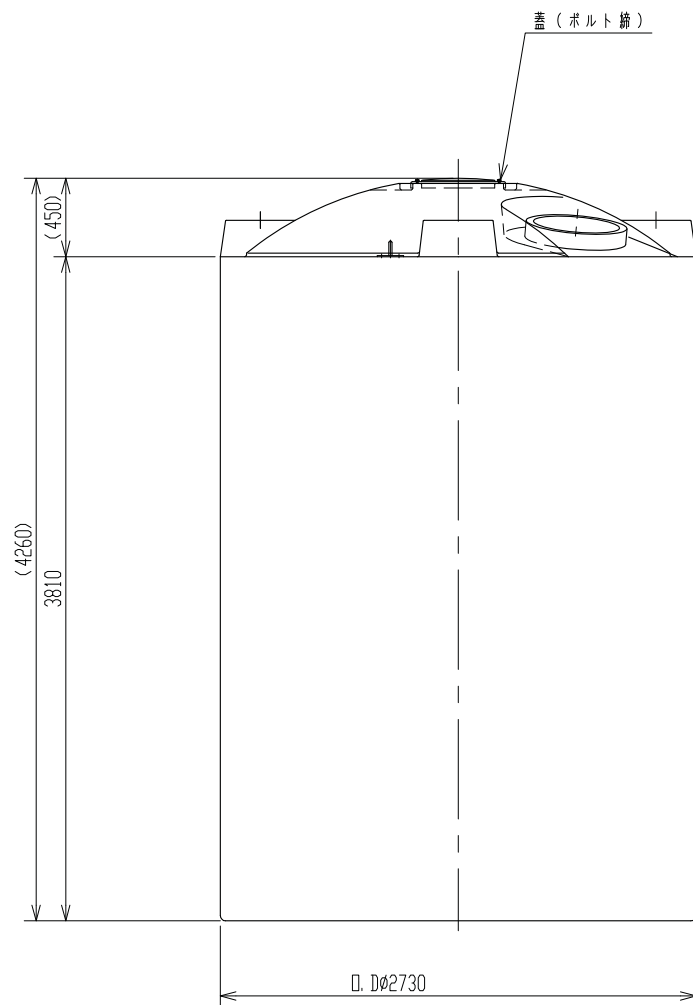


品番	名称	サイズ	材質	個数	備考
納入先					
設計	製図	検図	承認	名	
小倉					
年月日	H21.2.9	尺度	1/30	称	
スイコ-株式会社				図番	UL-20000
					AU200-S02△




記号	来	歴	年月日	記入
----	---	---	-----	----

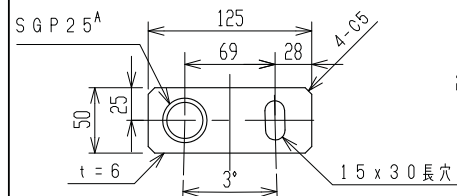



支柱ベース詳細 4ヶ所
S=1:4



支柱ベース詳細 4ヶ所
(吊り金具付) S=1:4

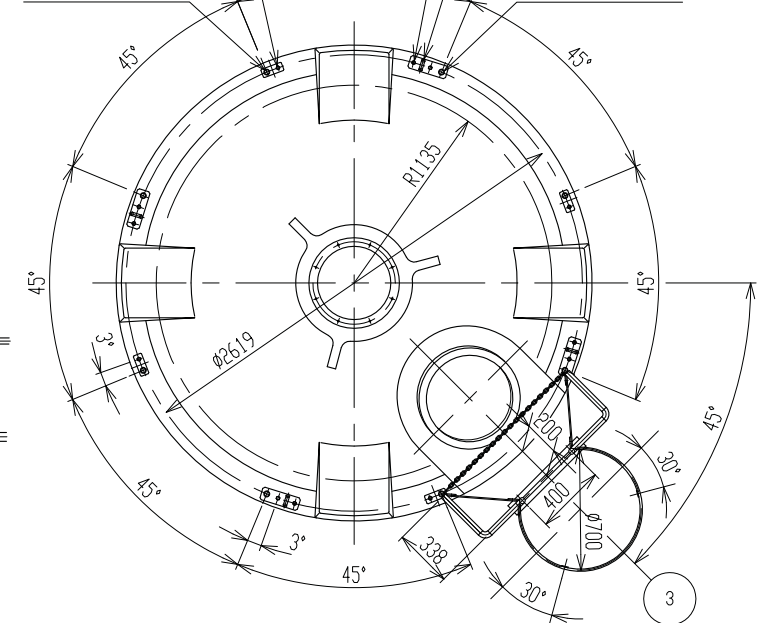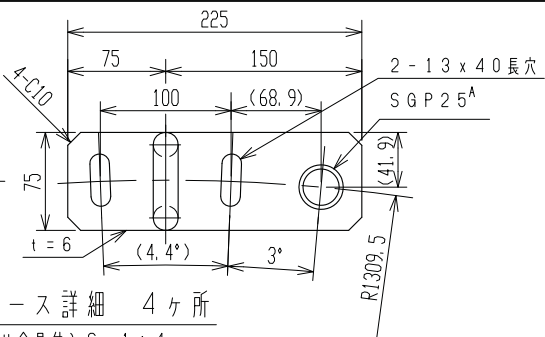

3. タンク吊上げはアイボルト4箇所60度以上づりで吊上げて下さい。
2. 安全柵手摺及び梯子の塗装色は、マンセル値2.5Y8/14とする。
注記 1. タンク寸法公差は±1.5%とする。

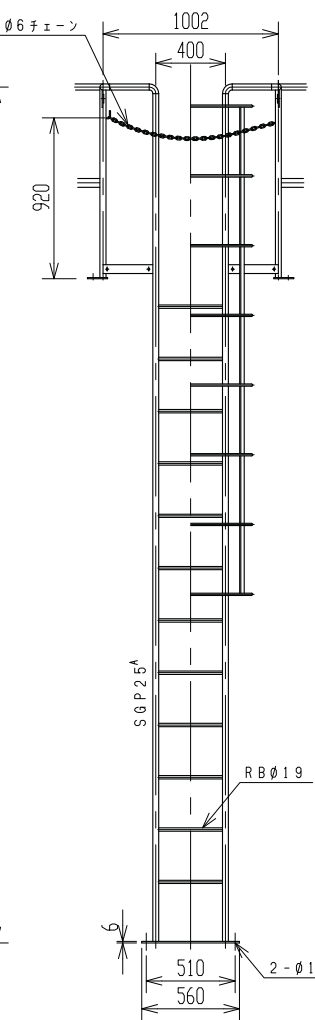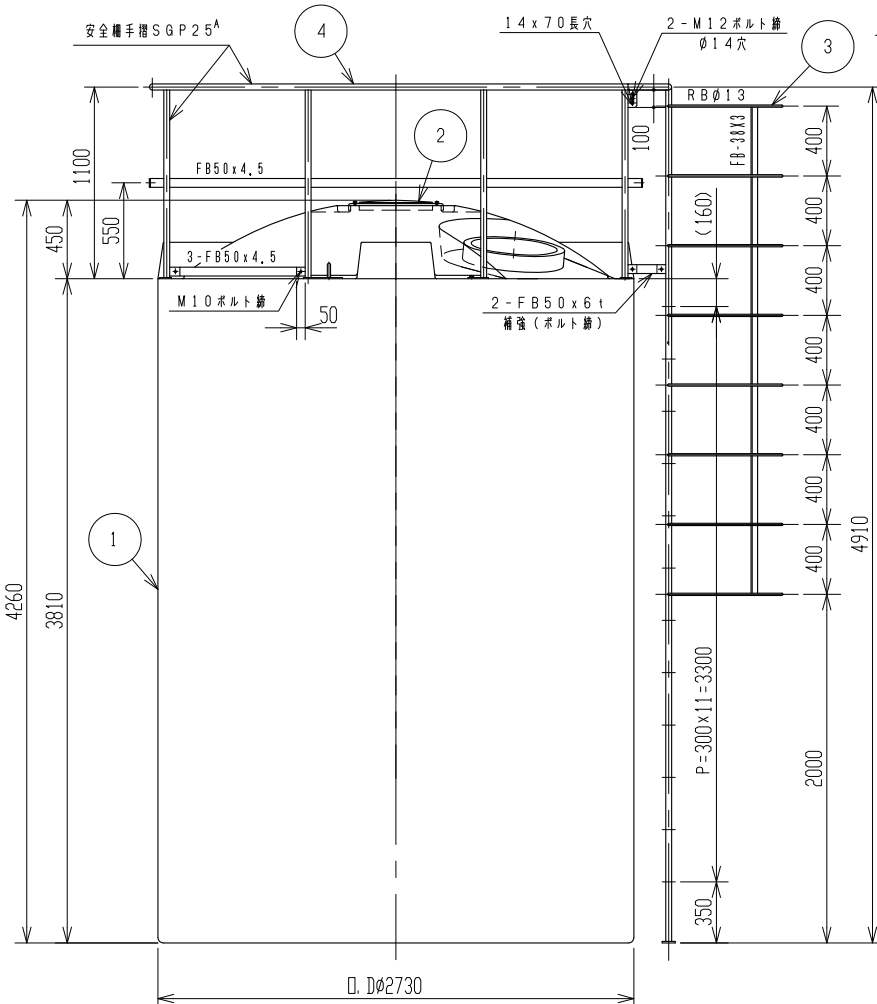

4	安全柵手摺	25 ^A	SGP	1	FB50x4.5 (SS400)
3	梯子 (プロテクター付)	25 ^A	SGP	1	RBØ19 (SS400)
2	マンホール	Ø500	PE	1	ネジ込式
1	タンク	20M ³	PE	1	(黒) t=21
品番	名称	サイズ	材質	個数	備考
納入先					
設計	製図	検図	承認	名称	UL-20000 安全柵手摺 梯子付製品図 (標準図)
—— 小倉					
年月日	H19.1.20	尺 1/30			
ス イ コ - 株 式 会 社			図番		
			AU200-S06△		